

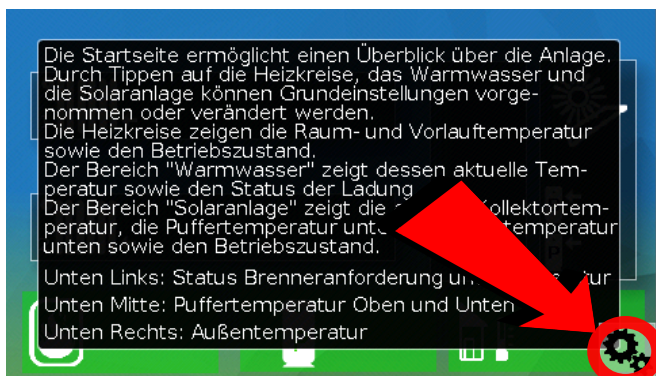


UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

Setup

Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).

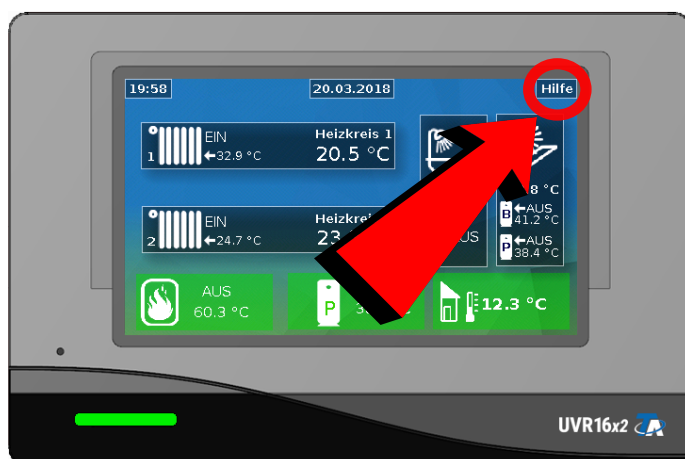

UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

Setup

Mindesttemperatur Puffer für den Betrieb der HK

| Mindesttemperatur Puffer oben für den Betrieb der HK | |
|--|---------|
| Heizkreis 1 | 20.0 °C |
| Heizkreis 2 | 20.0 °C |

Estrichausheizung
Start-seite
Vorrang für Warmwasser

Mindesttemperatur, welche im Puffer gegeben sein muss, damit der Heizkreis freigegeben wird (ausgenommen Frostschutzbetrieb).

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK

| Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK | |
|--|------|
| Heizkreis 1 | Nein |
| Heizkreis 2 | Nein |

Estrichausheizung
Start-seite
Vorrang für Warmwasser

Hier kann der Vorrang der Warmwasserbereitung für jeden Heizkreis einzeln aktiviert werden.

Experteneinstellungen: Diverses

| Experteneinstellungen: Diverses | |
|---|---------|
| Solltemperatur für die Rücklaufanhebung | 55.0 °C |
| Solaranlage mit Pumpen-Ventil-System | Nein |
| Puffer mit Heizkessel immer ganz durchladen | Ja |
| Mischer für die Rücklaufanhebung vorhanden | Ja |

Estrichausheizung
Start-seite
Vorrang für Warmwasser

Die auf dieser Seite gelisteten Einstellmöglichkeiten sind anlagenspezifisch und sollten unbedingt vor Inbetriebnahme überprüft werden.

Estrichausheizprogramm

| Estrichausheizprogramm | | | |
|------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | Stufe | Vorlaufsolltemperatur |
| Start | Heizkreis 1 | 0 | 0.0 °C |
| Start | Heizkreis 2 | 0 | 0.0 °C |

Diverses
Start-seite
Mindesttemperatur für die Heizkreise

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichausheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:
Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.
20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C / 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C / 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C