




# Protección contra sobretensiones para bus CAN

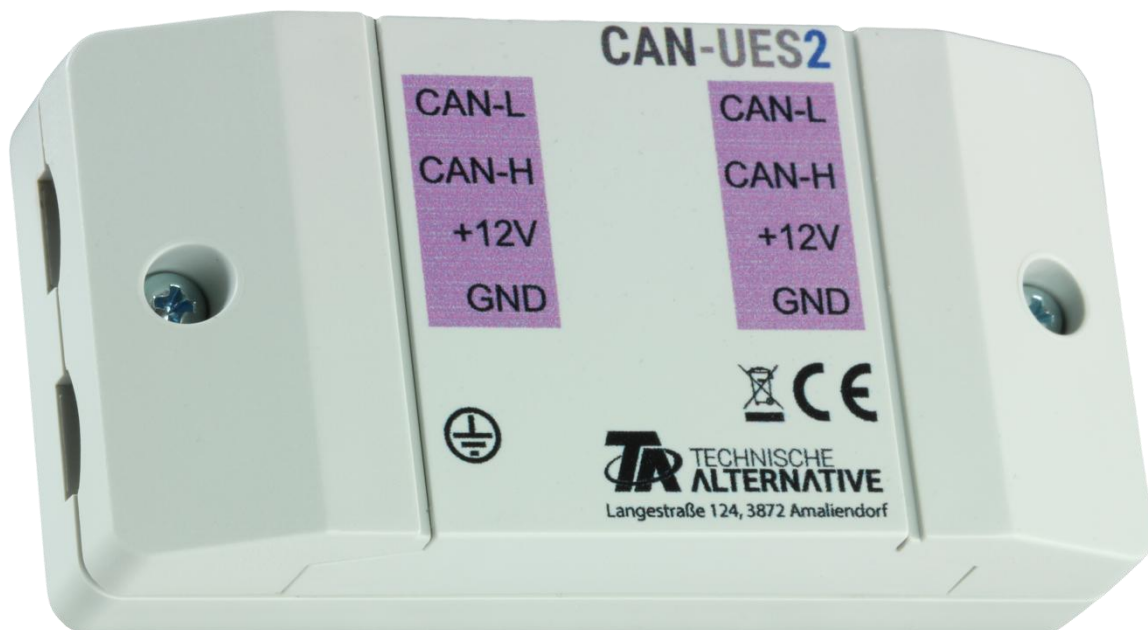

## Modo de funcionamiento


Protección contra sobretensiones para bus CAN con dos etapas de protección.

**Primera etapa** = encendido de un tramo de descarga de gas contra un conductor de puesta a tierra a 500 V y el descenso rápido de la tensión a 75 V.


**Segunda etapa** = limitación de la energía residual mediante filtros y diodos ultrarrápidos Transorb de 18 V.

# Conexión

Red de bus CAN

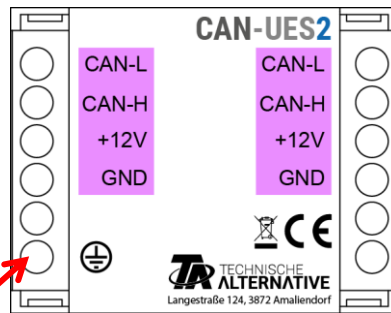

Aparato de bus CAN

Cable de conexión hacia el conductor de puesta a tierra PE 

# Diagrama eléctrico

