


## Module relais

pour ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63 et UVR63H

Les régulateurs peuvent être équipés du module relais **HIREL-STAG**.

Selon le type de régulateur, le module relais est disponible pour différentes applications. L'activation du module relais est décrite dans la notice d'utilisation respective du régulateur.

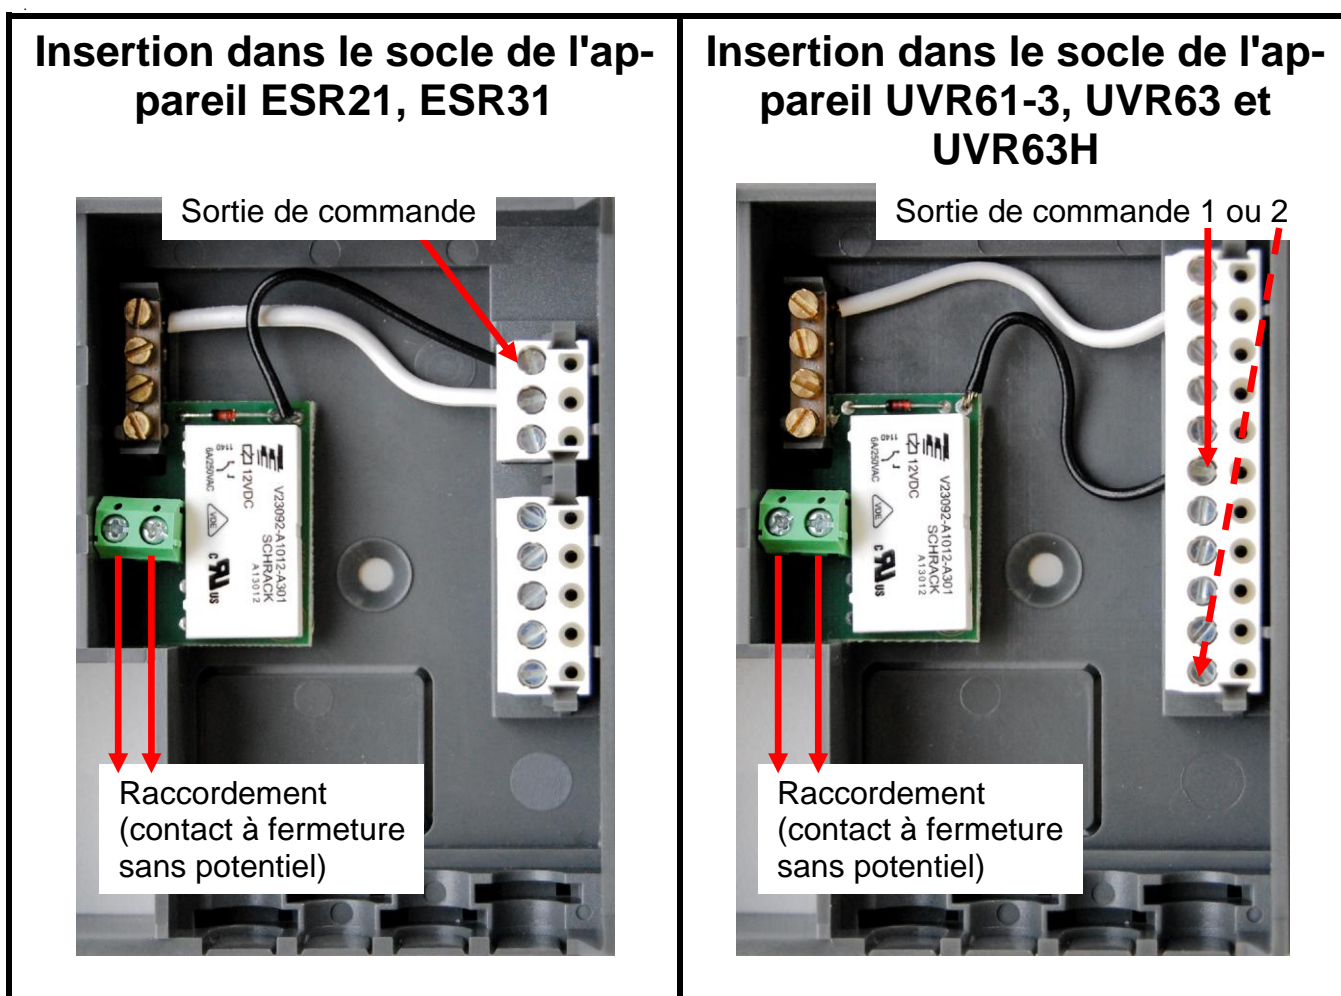

Le module relais est connecté à la masse du capteur et à une sortie de commande comme indiqué sur les figures ci-dessus. Pour le régulateur ESR31, le bornier-masse à 4 pôles est joint.

Le contact à fermeture est sans potentiel.

En cas d'utilisation dans le secteur de la tension du réseau, ne pas monter le relais dans la zone de détection du régulateur, mais dans un boîtier individuel adapté.

Puissance de commutation max. : 230V/1A

Si une **pompe haute efficacité** doit être mise en circuit avec le relais auxiliaire, un relais **externe** présentant une puissance de coupure suffisante doit être intercalé en raison de la puissance de coupure plus faible.