



CAN-MTx2 CAN-MTx2-CO2

CAN MONITOR



Bedieningshandleiding

Veiligheidsbepalingen	5
Onderhoud	5
Recycling	5
Leveromvang	6
Basisprincipes	6
Montage en aansluiten van het apparaat	7
Montage	7
Afmetingen	7
Voeding	8
Aansluiting CAN-Bus	8
CAN-Bus kabelkeuze en netwerktopologie	8
Bediening Installateur / Expert	9
Functieoverzicht	9
Standaardweergave	9
Volledige schermweergave	10
Hoofdmenu	11
Datum / Tijd / Locatie	12
Ingangen	14
Sensorcorrectie	14
Gemiddelde waarde	14
Sensorcheck	15
Sensorfout	15
Koolstofdioxide en veiligheid	16
Kalibreren van de CO2-sensor	16
Kalibratie	16
CO2-Sensor	16
Functies	17
Meldingen	18
Meldingen van andere x2-apparaten	18
Interne meldingen van de CAN-Monitor	19
CAN-Bus	20
Datenlogging	21
CAN-instellingen	22
CAN-ingangen/uitgangen	22
CAN-analogue uitgangen	23
Verzendvoorwaarde	23
CAN-digitale uitgangen	24
Omschrijving	24
Verzendvoorwaarde	24
Actieve CAN-knopen	25
CORA-apparaten	26
Basisprincipes	26
Koppeling van CORA-apparaten	26
Doorgeven draadloos signaal	27
Wissen van een koppeling	27
Basisinstellingen	28
Taal	28
Helderheid	28
Display timeout	28
Simulatie	29
Toegang menu	29
Valuta	29
Gebruikersgedefinieerde omschrijvingen	30

Inhoudsopgave

Gebruiker	31
Actuele gebruiker	31
Paswoord wijzigen	32
Lijst van toegestane acties	32
Versie en serienummer	33
Databeheer	34
Functiedata	34
Laden...	35
Wissen, ombenoemen en verzenden van opgeslagen bestanden	36
Opslaan...	37
Firmware Laden...	38
Functieoverzicht laden.../wissen...	38
Status	39
Totale reset	39
Herstarten	39
LED-controlelamp	40
Weergave LED-status bij start	40
Reset	41
Laden van de firmware van de leveringstoestand	41
Totale reset	41
Bediening eindgebruiker	42
Gebruikersniveau's	43
Functieoverzicht	44
Standaardweergave	44
Volledige schermweergave	45

Veiligheidsbepalingen



Deze handleiding richt zich uitsluitend tot geautoriseerd vakpersoneel. Alle montage – en bekabelingswerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Het openen, het aansluiten en de inbedrijfname van het apparaat mag alleen door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Daarbij dienen alle plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht te worden genomen.

Het apparaat voldoet aan de nieuwste stand der techniek en voldoet aan alle noodzakelijke voorschriften. Het mag alleen volgens de technische gegevens en de onderstaande veiligheidsbepalingen en voorschriften ingezet cq. gebruikt worden. Bij het gebruik van het apparaat zijn daarnaast de voor het betreffende specifieke gebruik de benodigde wettelijke- en veiligheidsvoorschriften na te leven. Een ongeoorloofd gebruik leidt tot uitsluitingen van iedere aansprakelijkheid.

- De montage mag alleen in **droge** binnenruimtes geschieden.
- Solarsystemen kunnen zeer hoge temperaturen aannemen. Er bestaat daarom het gevaar van verbrandingen. Voorzichtig bij de montage van temperatuursensoren!
- Uit veiligheidsgronden mogen de uitgangen alleen voor testdoeleinden in handbedrijf worden gezet. In deze bedrijfsmodus worden]geen maximale temperaturen en sensorfuncties bewaakt.
- Een veilig bedrijf is niet meer mogelijk, indien de CAN monitor of aangesloten componenten zichtbare beschadigingen hebben, niet meer functioneren of voor langere tijd onder ongunstige omstandigheden zijn opgeslagen. In dergelijke gevallen dient de CAN monitor cq. de betreffende component buiten gebruik te worden genomen en tegen ongeoorloofd gebruik te worden beveiligd

Onderhoud

Bij correcte behandeling en gebruik behoeft het apparaat geen onderhoud. Voor de reiniging dient men alleen een met zachte alcohol (bv. spiritus) bevochtigde doek te gebruiken. Sterke poets- en oplossingsmiddelen zoals chloorethenen of Tri zijn niet toegestaan.

Omdat alle voor de nauwkeurigheid relevante componenten bij correcte behandeling niet aan belasting blootstaan, is het verval uiterst gering. Het apparaat beschikt daarom niet over een afstelbaarheid. Hiermee is een afstelling niet mogelijk.

Bij reparaties mogen de constructieve kenmerken van het apparaat niet worden gewijzigd. Onderdelen dienen conform dezelfde specificaties te zijn als de originele en weer conform de fabrieksmatige toestand te worden ingezet

Recycling



- Niet meer gebruikte of niet te repareren apparaten dienen door een geautoriseerd inzamelstation op milieuvriendelijk wijze te worden verwerkt. Deze mogen in geen geval als gewoon restafval worden beschouwd.
- Naar wens kunnen wij de milieuvriendelijke verwerking van apparaten, welke door Technische Alternative zijn geproduceerd, overnemen.
- Verpakkingsmateriaal dient milieuvriendelijk te worden afgevoerd.
- Een niet correcte recycling kan grote schade toebrengen aan het milieu omdat een veelvoud aan gebruikte materialen een vakkundige scheiding benodigen.

Leveromvang

- CAN monitor CAN-MTx2
- SD opslagkaart
- Bedieningsstift
- Bedieningshandleiding
- Montagemateriaal

Basisprincipes

De CAN-Monitor **CAN-MTx2** dient als bedienings- en weergave-eenheid voor de vrijprogrammeerbare regelingen UVR16x2 en RSM610, evenals alle andere apparaten uit de X2-Serie.

De CAN-Monitor heeft een gecombineerde **temperatuur- en vochtsensor** ingebouwd en kan daarom ook als **ruimtesensor** worden gebruikt.

Via het „**Functieoverzicht**“ is een gebruiksvriendelijke bediening en weergave van X2-apparaten in het CAN-Busnetwerk mogelijk. Met behulp van de software TA-Designer wordt het functieoverzicht, welke ook meerdere pagina's kan bevatten, vormgegeven.

De CAN-MTx2 heeft geen eigen tijd klok en batterij en daardoor niet als zelfstandige regelaar worden gebruikt.

Montage en aansluiten van het apparaat

Montage

De montage mag alleen in **droge** binnenruimtes geschieden. Voor een correcte meting van de ruimtetemperatuur dient de CAN-monitor absoluut waterpas te worden gemonteerd.




Toelaatbare omgevingstemperatuur: +5 tot +45°C

De twee fixatieklemmen links en rechts indrukken en de deksel naar voren halen. De elektronica bevindt zich in de deksel.

De sokkel wordt met het meegeleverde bevestigingsmateriaal op een vlakke ondergrond gemonteerd, bij voorkeur met de opening op ooghoogte (ca. 1,6 m) op een in de wand aanwezige inbouwdoos.

Afmetingen

in mm

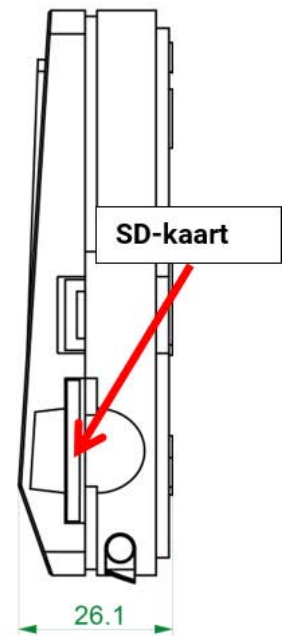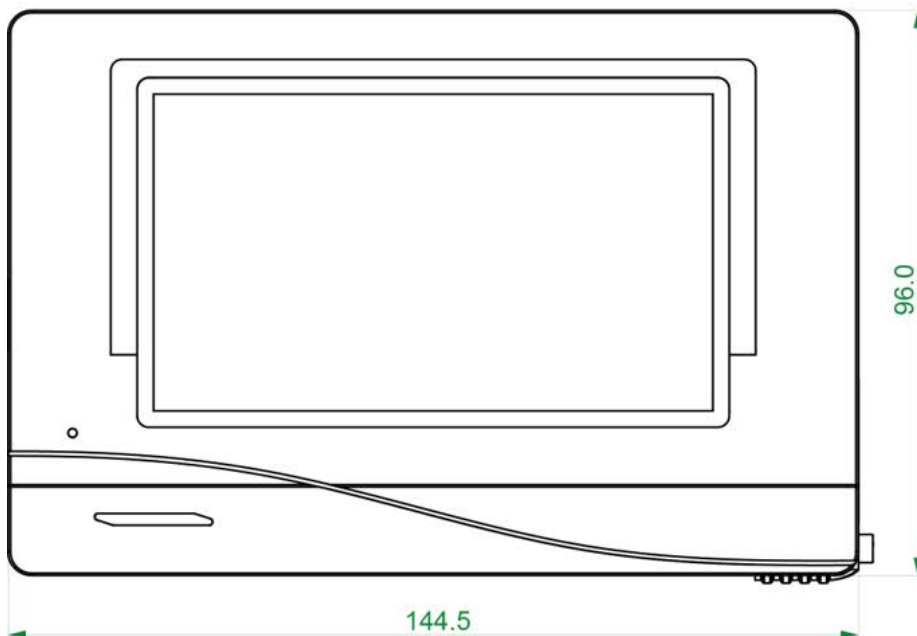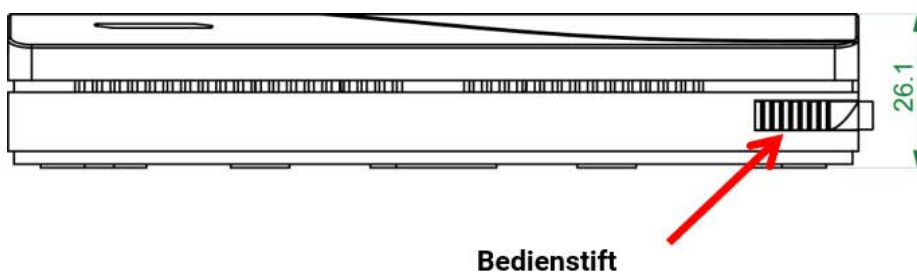


Voeding

De CAN-Monitor benodigt een 12V-voeding, welke door een vrij programmeerbare regeling (UVR16x2 of RSM610) wordt geleverd. Per regelaar kunnen maximaal drie apparaten (CAN-Monitor, CAN-I/O module e.d.) worden gevoed. Vanaf 4 apparaten in het CAN-netwerk wordt een 12V-adapter benodigd.

Aansluiting CAN-Bus

De aansluit-steekklems voor de CAN-Bus bevinden zich **in de sokkel** van de CAN-Monitor. Door het indrukken van de kleine witte borglip met een schroevendraaier kan de klem ontregeld worden en de aan te sluiten ader ingevoerd of weer verwijderd worden. De elektrische verbinding met de geplaatste CAN-Monitor vindt plaats door veercontacten.

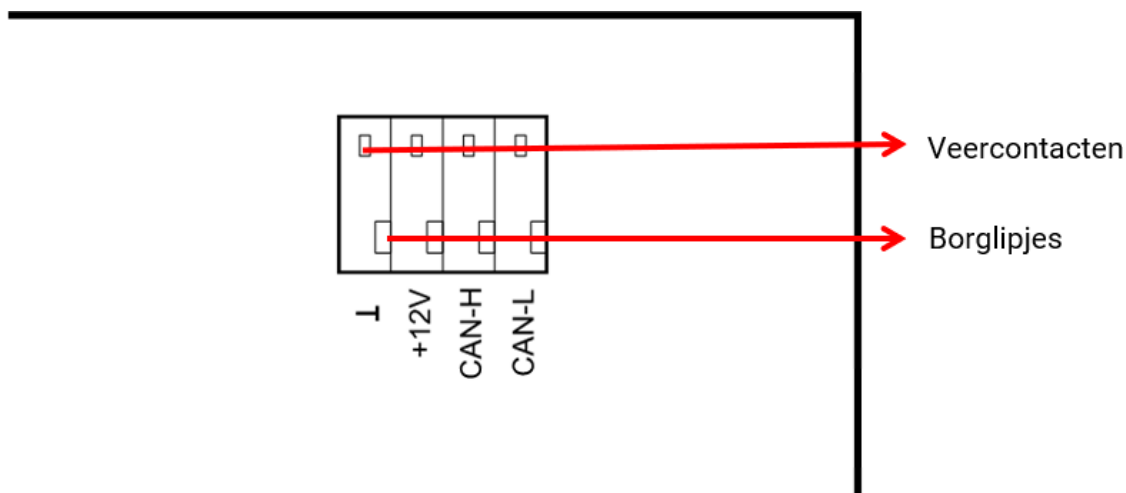


CAN-Bus kabelkeuze en netwerktopologie

De basisprincipes van de CAN-Busbekabeling zijn in de handleidingen van de vrijprogrammeerbare regelingen uitvoerig beschreven, waardoor hier – met uitzondering van de terminering – niet verder op in wordt gegaan.


Ieder CAN-netwerk wordt bij de eerste en laatste netwerkdeelnemer voorzien van een 120 Ohm busafsluiting (termineren – met jumper). In een CAN-netwerk zijn dus altijd twee eindweerstand (telkens op het einde) te vinden. Kortsluitingen of een stervormige CAN-bekabeling zijn volgens de officiële specificaties niet toegestaan.

De jumper voor de terminering voor de CAN-Monitor bevindt zich **aan de achterzijde van de printplaat** en is zichtbaar nadat het displaydeel van de sokkel is verwijderd.

getermineerd

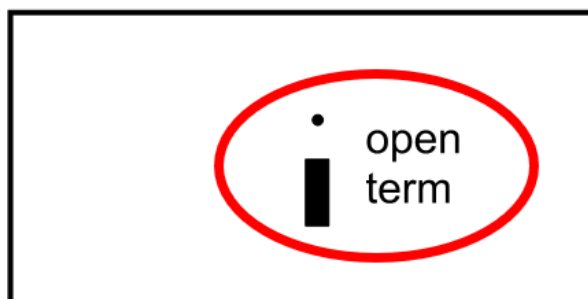

niet getermineerd

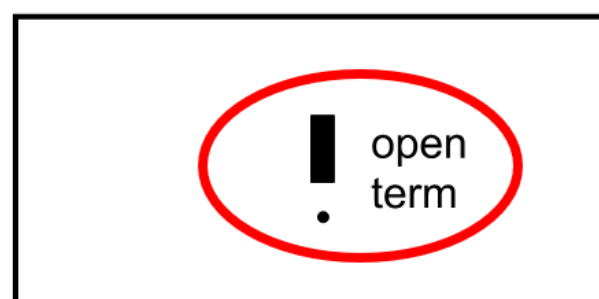

De CAN-Monitor is getermineerd, indien de jumper aan de zijde van de tekst „term” is gezet (zoals hierboven afgebeeld).

Bediening **Installateur / Expert**

Indien een functieoverzicht in de CAN-Monitor is geladen, geeft het display na verbinding met de CAN-Bus de startpagina van het functieoverzicht weer.


Het functieoverzicht kann in standaard- of volledige schermweergave zijn geprogrammeerd.

Functieoverzicht


Standaardweergave


Voorbeeld: Startpagina met 4 linkvlakken



Van de **startpagina** (= 1^e pagina) komt men door het aantippen van  in het **hoofdmenu** van de CAN-Monitor. Is de toegang tot het hoofdmenu alleen voor de **Installateur** of voor de **Expert** toegestaan, dan dient het betreffende **paswoord** te worden opgegeven.

Raakt men gedurende 3 seconden lang het beeldscherm aan, dan verschijnen er 2 buttons. Via deze buttons kan de versie-informatie en de basisinstellingen worden geraadpleegd

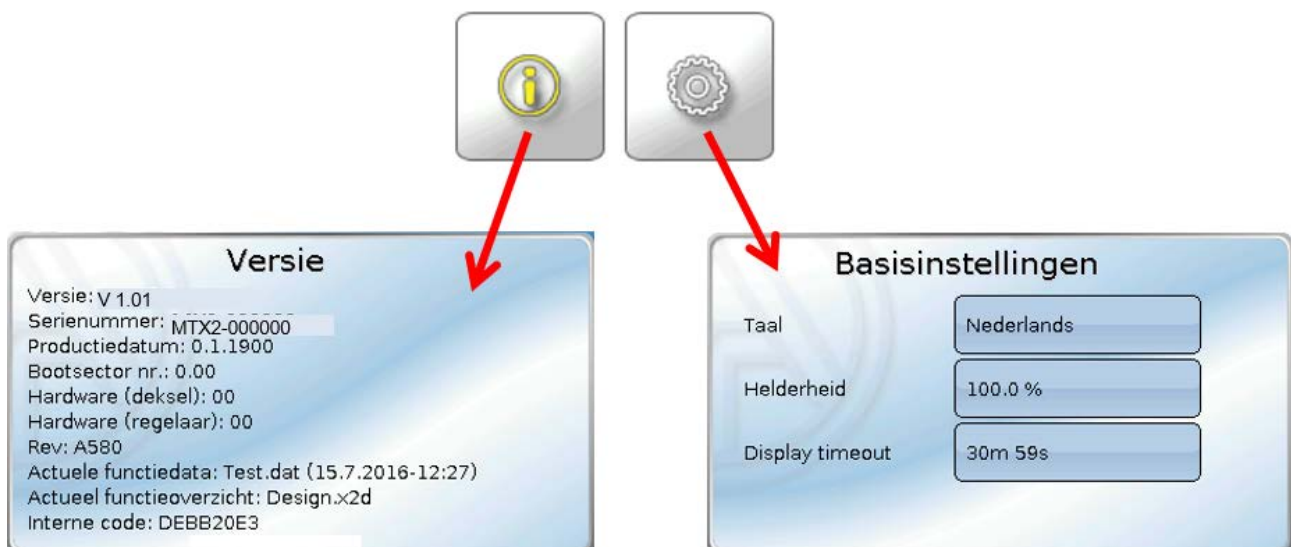


Het terug gaan naar de **laatst weergegeven** pagina is door het aantippen van  mogelijk.


Volledige schermweergave

In de beeldvullende weergave worden de bovenste statusbalk en de schakelvlakken aan de zijkant niet weergegeven

Voorbeeld: Startpagina met 4 linkvlakken

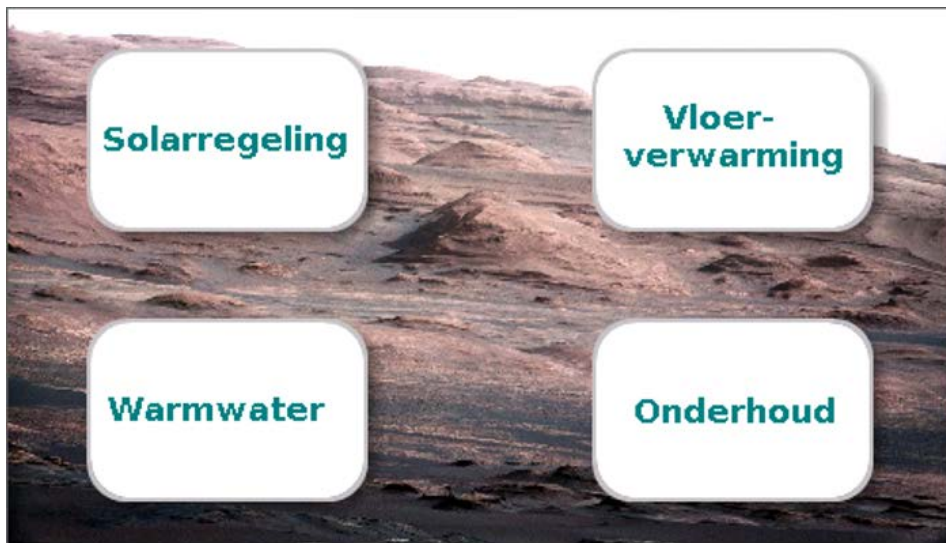

Drukt men 3 seconden op het beeldscherm, verschijnen er 4 buttons, waarmee men de versie-informatie van de regelaar, basisinstellingen of de instellingen voor datum, tijd en locatie kan raadplegen of men in het hoofdmenu van de regelaar kan komen.

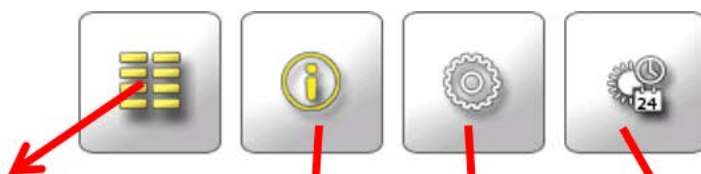

Vai deze button komt Men in het hoofdmenu van de regelaar. Is de toegang tot het hoofdmenu alleen voor de **Installateur** of voor de **Expert** toegestaan, dan dient het betreffende **paswoord** te worden opgegeven.

Om weer op de **startpagina** van het functieoverzicht te komen,

wordt  aangetipt.



Het terug gaan naar de **laatst weergegeven** pagina is door het aantippen van  mogelijk.

Hoofdmenu



- **Ingangen** – De CAN-Monitor CAN-MTx2 beschikt over een voeler voor temperatuur en vochtigheid
- **Functies** – Programmeren van functies. De volledige functieomvang van de x2-Serie staat ter beschikking.
- **Meldingen** – Hier worden sensor- of netwerkfouten van de CAN-MTx2 weergegeven
- **CAN-Bus** – CAN-instellingen, definitie van CAN-ingangen en -uitgangen
- **CORA-apparaten** – Inrichten van apparaten met verbinding via CORA (draadloos systeem)
- **Basisinstellingen** – Instelling van de taal, de display-eigenschappen en definitie van de gebruikersgedefinieerde omschrijvingen
- **Gebruiker** – Vastleggen van het gebruikersniveau, wijzigen van paswoorden
- **Versie** – Weergave van de apparaatversie, serienummer, geladen functieoverzicht en van de geladen functiedata
- **Databeheer** – Laden en opslaan van functiedata en het functieoverzicht, laden van de firmware, totale reset

Om op de **startpagina** van het functieoverzicht te komen, wordt  aangetipt.

Datum / Tijd / Locatie

In de statusbalk worden rechts boven de **datum** en **tijd** weergegeven.

Omdat de CAN-Monitor geen eigen klokfunctie heeft, worden de datum en tijd van netwerkknoop 1 overgenomen en kunnen in de CAN-Monitor niet worden gewijzigd. Daarom dient er één CAN-Busapparaat, welke een eigen klokfunctie heeft, het knoopnummer 1 te hebben (UVR16x2, UVR610, CMI).

Door de keuze van dit statusveld komt men in het menu voor datum, tijd en locatiegegevens.



Voorbeeld:

Datum / tijd / plaats	
Tijdzone	01:00
Zomertijd	Ja
automatische tijdschakeling	Ja
Datum	15.07.2016
Tijd	11:36
GPS breedte	48.836500 °
GPS lengte	15.080000 °

- **Tijdzone** - 01:00 betekent de tijdzone „**UTC + 1 uur**“. **UTC** staat voor „Universal Time Coordinated“, voorheen ook als GMT (= Greenwich Mean Time) gebruikt.
- **Zomertijd** – „**Ja**“, indien de zomertijd actief is.
- **automatische tijdschakeling** – indien „**Ja**“, geschiedt de automatische omzetting naar zomertijd volgens de regels binnen de Europese Unie.
- **Datum** – invoer van de actuele datum (DD.MM.JJ).
- **Tijd** - invoer van de actuele tijd
- **GPS breedte** – Geografische breedte volgens GPS (= global positioning system – satelliet

gestuurd navigatiesysteem),

- **GPS lengte** - Geografische lengte volgens GPS

Met de waarden voor de geografische lengte en breedte worden de locatieafhankelijke zonnegegevens bepaald. Deze kunnen in functies (bv. beschaduwingsfunctie) worden gebruikt.

De fabriekszijdige voorinstelling voor de GPS-data betreft de standplaats van Technische Alternative in Amaliendorf / Oostenrijk.

- **Zonsopkomst** – tijd
- **Zonsondergang** – tijd
- **Zonnehoogte** – weergave in ° vanuit de geometrische horizon (0°) gemeten
Zenit = 90°
- **Zonnerichting** – weergave in ° vanuit het noorden (0°) gemeten
Noord = 0° / Oost = 90° / Zuid = 180° / West = 270°

Ingangen

In de CAN-Monitor CAN-MTx2 is een gecombineerde temperatuur- en vochtsensor ingebouwd. De CAN-monitor **CAN-MTx2-CO2** beschikt daarnaast over een CO₂-sensor. Er worden in het menu ingangen 5 waardes weergegeven: temperatuur, relatieve vochtigheid, dauwpunts-temperatuur, absolute luchtdruk (in mbar) en CO₂-gehalte (in ppm). Deze 5 waardes zijn reeds toegewezen aan de ingangen 1 – 5 (zoals in de onderste afbeelding weergegeven). Bij de CAN-MTx2 (zonder CO₂-sensor) is de vijfde waarde altijd 0.

Vr 15.07.2016 10:37

Ingangen Meldingen

CAN CAN-Bus Basisinstellingen

Gebruiker Versie

Databeheer

1: T.ruimte	25.5 °C
2: Vochtigheid	39.7 %
3: Dauwpunt	10.7 °C
4: Luchtdruk 1	951.7 mbar
5: CO2-gehalte 2	575

Sensorcorrectie

Voor de meetgrootheden bestaat de mogelijkheid voor een sensorcorrectie. De gecorrigeerde waarde wordt voor alle berekeningen en weergaves gebruikt.

Voorbeeld:

Sensorcorrectie

Gemiddelde waarde

Gem.waarde

Deze instelling betreft de **periodieke** middeling van de meetwaarde.

Een gemiddelde waardetijd van 0,3 seconden leidt tot een zeer snelle reactie van de weergave en het apparaat, echter er dient met schommelingen van de waarde te worden gerekend.

Een hoge gemiddelde waardetijd leidt tot traagheid en is alleen in specifieke gevallen aan te bevelen.

Bij normale omstandigheden wordt aanbevolen een gemiddelde meettijd van 1 - 3 seconden in te stellen.

Sensorcheck

Sensorcheck	Ja	Drempelwaarde onderbreking	Standaard
Drempelwaarde kortsluiting	Standaard	Onderbrekingswaarde	Standaard
Kortsluitwaarde	Standaard		

Een geactiveerde „**Sensorcheck**“ (invoer: „**Ja**“) genereert bij een kortsluiting cq. een onderbreking **automatisch** een foutmelding: In de bovenste statusbalk wordt een **Waarschuwingsdriehoek** weergegeven, in het menu „**Ingangen**“ krijgt de defecte sensor een rode rand.

Voorbeeld:

The screenshot shows the 'Ingangen' menu with a warning icon (triangle with exclamation mark) circled in red in the top status bar. Below the menu title, a green bar displays '1: T.ruimte' and '-9999.9 °C'. A red arrow points from the text 'Kortsluiting van sensor 1 Standaardwaarde' to the sensor reading.

Sensorfout

Bij geactiveerde „**Sensorcheck**“ staat de **Sensorfout** als bron van digitale CAN-uitgangen ter beschikking: Status „**Nee**“ voor een correct werkende sensor en „**Ja**“ voor een defecte (kortsluiting of onderbreking). Hiermee kan bv. op de uitval van een sensor worden gereageerd.

In de **Systeemwaardes/ Algemeen** staat de sensorfout **van alle** ingangen ter beschikking.

Worden de **standaard** drempelwaardes gekozen, dan wordt een kortsluiting bij onderschrijden van de onderste **meetgrens** en een onderbreking bij overschrijden van de bovenste **meetgrens** weergegeven.

De **standaard**waardes voor temperatuursensoren zijn bij kortsluiting $-9999,9^{\circ}\text{C}$ en bij onderbreking $9999,9^{\circ}\text{C}$. Deze waardes worden in geval van een fout voor de interne berekening gebruikt.

Door een goede keuze van drempelwaardes en waardes kan bij uitval van een sensor aan de regelaar een vaste waarde worden opgegeven, waarmee een functie in noodbedrijf verder kan functioneren.

Voorbeeld: Wordt de drempelwaarde van 5°C (= „Drempelwaarde“) onderschreden, wordt een waarde van $20,0^{\circ}\text{C}$ (= „Uitgavewaarde“) voor deze sensor weergegeven en uitgegeven (vaste hysteresis: $1,0^{\circ}\text{C}$). Tegelijkertijd wordt de status „Sensorfout“ op „**Ja**“ gezet.

De kortsluitwaarde kan alleen onder de onderbrekingswaarde worden gedefinieerd.

Sensorcheck	Ja	Kortsluitwaarde	Gebr.gedefinieerd
Drempelwaarde kortsluiting	Gebr.gedefinieerd	Uitgavewaarde	$20,0^{\circ}\text{C}$
Drempelwaarde	$5,0^{\circ}\text{C}$		

Voorbeeld: De temperatuursensor heeft $-5,0^{\circ}\text{C}$ onderschreden, als meetwaarde wordt daarom $20,0^{\circ}\text{C}$ uitgegeven, tegelijkertijd wordt een sensorfout uitgegeven.

1: T.ruimte $20,0^{\circ}\text{C}$

Opmerking: Bij uitval van de temperatuursensor worden vochtigheid en dauwpunt foutief berekend.

Koolstofdioxide en veiligheid

Koolstofdioxide is een niet-toxisch en niet-brandbaar gas. Verhoogde concentraties kunnen echter voor mensen levensgevaarlijk zijn.

In het algemeen worden voor **mechanisch geventileerde** ruimtes een gewenste concentratie onder 800 ppm en een maximale waarde van 1.400 ppm aangehouden.

CO2-eisen voor mechanisch geventileerde binnenruimtes	
<small>(Bron: Kohlenstoffdioxid als Lüftungsparameter, Augustus 2011, Auteurs: BOOS, DAMBERGER, HUTTER, KUNDI, MOSHAMMER, TAPPLER, TWRDIK, WALLNER)</small>	
Gewenste waarde: enkele waarde < 800 ppm	
Minimale eis: maximale gemiddelde uurwaarde < 1000ppm	
Minimale eis: alle enkele waardes in beschouwde tijdvak < 1400 ppm	

Kalibreren van de CO₂-sensor

Voor het kalibreren dient de monitor zich in een ruimte te bevinden, waarin een raam kan worden geopend om het CO₂-gehalte in de ruimte naar het niveau van de buitenlucht te brengen. Hiervoor dient idealiter een weersomstandigheid aanwezig te zijn, waarbij de ruimtemtemperatuur niet teveel van de buitentemperatuur afwijkt (condenswater kan de kalibratie beïnvloeden). De Monitor mag niet in een luchtstroom hangen, omdat anders het CO₂-gehalte te veel kan schommelen. Daarom is een raam, welke zich direct naast de Monitor bevindt, niet geschikt.

Kalibratie

1. Raam openen.
2. Bij een groot temperatuurverschil tussen ruimte- en buitentemperaturen ca. 10 minuten wachten, zodat eventueel condenswater kan afvallen.
3. Navigeer naar Ingangen-> Ingang 5 -> "CO₂-sensor kalib.". Dit punt bevindt zich op de onderste regel.

Indien het bovengenoemde punt niet beschikbaar is, is het kalibreren van de sensor niet noodzakelijk.

4. Ruimte verlaten.
5. Nu volgt een 20 minuten durende meting en opslag van de minimale waardes van het CO₂-gehalte.
6. Het gemiddelde minimum wordt dan als globaal CO₂-gehalte aangenomen en daarnaar gekalibreerd. In de changelog wordt het tijdpunt, waarop de kalibratie afgesloten werd, weggeschreven.


CO₂-Sensor

Meetbereik	400 ppm - 10.000 ppm
Meetnauwkeurigheid	± 30 ppm + 3%

Functies

Op de CAN-MTx2 kunnen functies worden geprogrammeerd. Neem in acht, dat de monitor zelf niet over uitgangen beschikt en dat de ingangen niet kunnen worden gewijzigd.

De programmering kan op het apparaat worden uitgevoerd. Het gebruik van de PC-software TAPPS2 wordt echter aanbevolen. Meer informatie over TAPPS2, de functiemodules en het programmeren in het algemeen is te vinden op onze [homepage \(www.ta.co.at\)](http://www.ta.co.at).

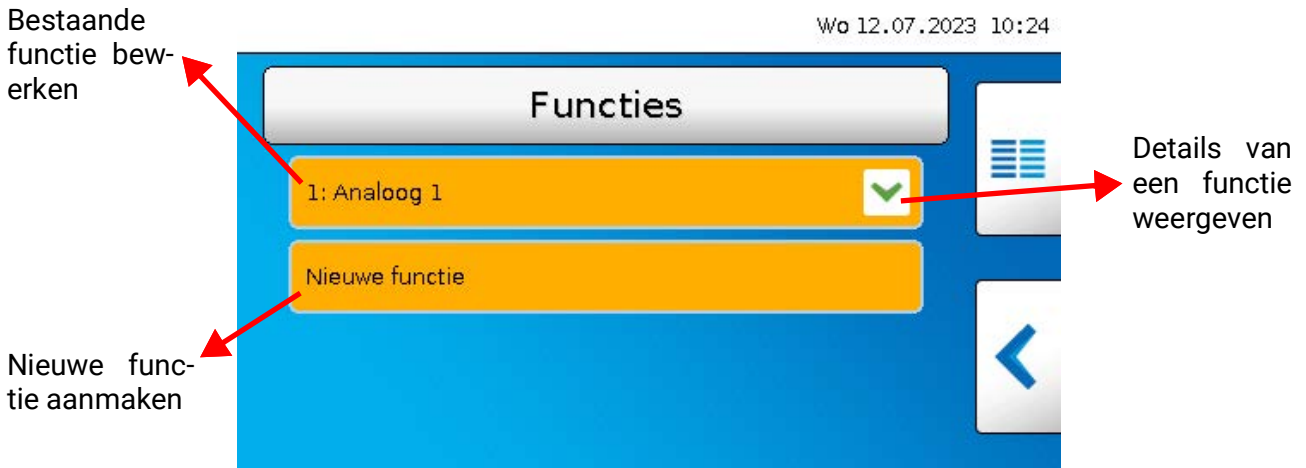

Er staan **45** verschillende functies ter beschikking en er kunnen tot maximaal 128 functies worden aangemaakt in de programmering. Functies kunnen ook meermaals worden gebruikt.

Meldingen


Meldingen van andere x2-apparaten

Op de CAN-Monitor kunnen meldingen van andere x2-apparaten, afhankelijk van de instelling in het x2-apparaat, met een Pop-up-venster, met aangepaste status-LED en/ of met waarschuwingssignaal worden weergegeven.

De bediening in het Pop-up-venster is identiek aan de bediening op het display van de regelaar UVR16x2.

Voorbeeld: meldingstype „Fout“, waarschuwingssignaal geactiveerd

Na de activatie van een melding en wegvallen van de storingsoorzaak verschijnt de volgende weergave (**rood**):

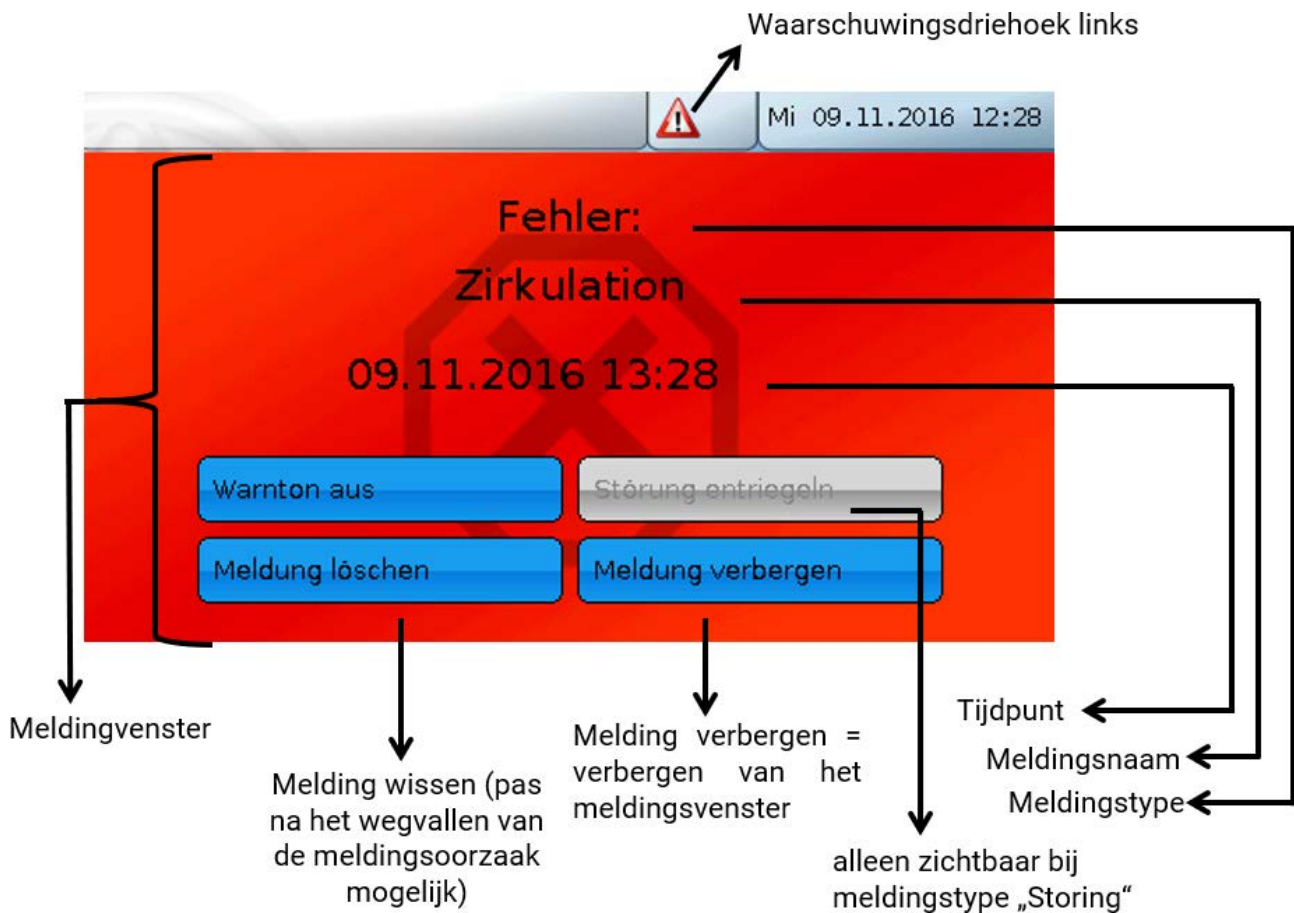

Werd het Pop-up-venster verborgen, kan deze door het aanklikken van de linker **waarschuwingdriehoek** in het statusvlak weer worden weergegeven.

In de programmeerhandleidingen van de x2-apparaten is verdere informatie over het aanmaken van meldingen opgenomen.

Interne meldingen van de CAN-Monitor

Het menu „Meldingen” geeft meldingen weer, welke door sensor- of CAN-Bus-fouten in de **CAN-MTx2** worden veroorzaakt.

Meldingen van andere x2-apparaten worden hier **niet** weergegeven.



Voorbeeld: Storing op ingang 1



Is tenminste één interne melding actief, dan wordt in het bovenste statusvlak de **rechter** waarschuwingdriehoek weergegeven. Werd het meldingsvenster verborgen, kan deze door het aanklikken van de **waarschuwingdriehoek** in het statusvlak weer worden weergegeven.

CAN-Bus

Het CAN-netwerk maakt de communicatie mogelijk tussen CAN-Busapparaten. Door het verzenden van analoge of digitale waarden via CAN-**uitgangen** kunnen andere CAN-Busapparaten deze waarden als CAN-**ingangen** overnemen.

Er kunnen tot 62 CAN-Busapparaten in een netwerk worden opgenomen.

Ieder CAN-Busapparaat dient over een eigen knoopnummer in het netwerk te beschikken.

De **bekabeling/ opbouw** van een CAN-Busnetwerk wordt in de montagehandleiding beschreven.



Datenlogging

In modus "Gebruiker" is dit menu niet zichtbaar.



In dit menu worden de parameters voor de CAN-datalogging van analoge en digitale waardes gedefinieerd.

Voor de CAN-datalogging is op de C.M.I. een minimale versie 1.25 en een minimale versie van Winsol 2.06 noodzakelijk.


De CAN-datalogging is uitsluitend met de C.M.I. mogelijk. De gegevens voor de datalogging zijn vrij te kiezen. Er vindt geen continue uitwisseling van data plaats. Op aanvraag van een C.M.I. slaat de regelaar de actuele waardes in een logginggeheugen en blokkeert deze tegen een overschrijving (bij aanvraag van een tweede C.M.I.), totdat de data uitgelezen zijn en het logginggeheugen weer is vrijgegeven.

De noodzakelijke instellingen van de C.M.I. voor de datalogging via CAN-Bus zijn in der online-help van de C.M.I. beschreven.

Iedere CAN-MTx2 kan max. 64 digitale en 64 analoge waardes uitgeven, welke in het menu „**CAN-Bus/Datalogging**“ van de CAN monitor worden gedefinieerd.

De bronnen voor de te loggen waardes kunnen ingangen en CAN-Busingangen zijn.

CAN-instellingen

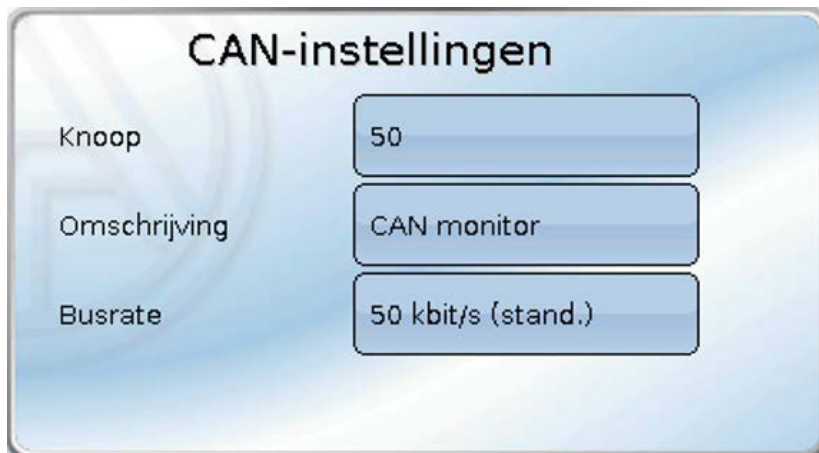

The image shows a software interface for CAN settings. The title is 'CAN-instellingen'. There are three rows of settings, each with a label on the left and a value in a text box on the right:

Label	Value
Knoop	50
Omschrijving	CAN monitor
Busrate	50 kbit/s (stand.)

Knoop

Vastleggen van het **eigen** CAN-knoopnummer (Instelbereik: 1 – 62). Het fabrieksmatig ingestelde knoopnummer van de CAN-MTx2 is 50.

Omschrijving

Aan ieder apparaat kan een eigen omschrijving worden toegewezen.

Busrate

De standaard busrate van het CAN-netwerk bedraagt **50 kbit/s** (50 kBaud), welke voor de meeste CAN-Busapparaten voorgegeven is.

Belangrijk: In het CAN-Busnetwerk dienen **alle** apparaten over **dezelfde** overdrachtsnelheid te beschikken om met elkaar te kunnen communiceren.

De busrate kan tussen 5 en 500 kbit/s worden ingesteld, waarbij bij lagere busrates langere netwerkwerken mogelijk zijn (zie montagehandleiding van de regelaar).


CAN-ingangen/uitgangen

De digitale en analoge CAN-ingangen/uitgangen van de CAN-MTx2 kunnen vrij worden toegewezen, net als bij vrij programmeerbare controllers zoals de UVR16x2/UVR610 enz.

In de fabrieksinstelling worden de ingangen van de CAN-MTx2 doorgestuurd naar de eerste 5 analoge CAN-uitgangen. Dit kan vrij worden aangepast.

CAN-analoge uitgangen

De 5 analoge ingangen zijn reeds met de eerste vijf CAN-analoge uitgangen verbonden.
In de CAN-MTx2 (zonder CO₂-sensor) is de vijfde waarde altijd 0.

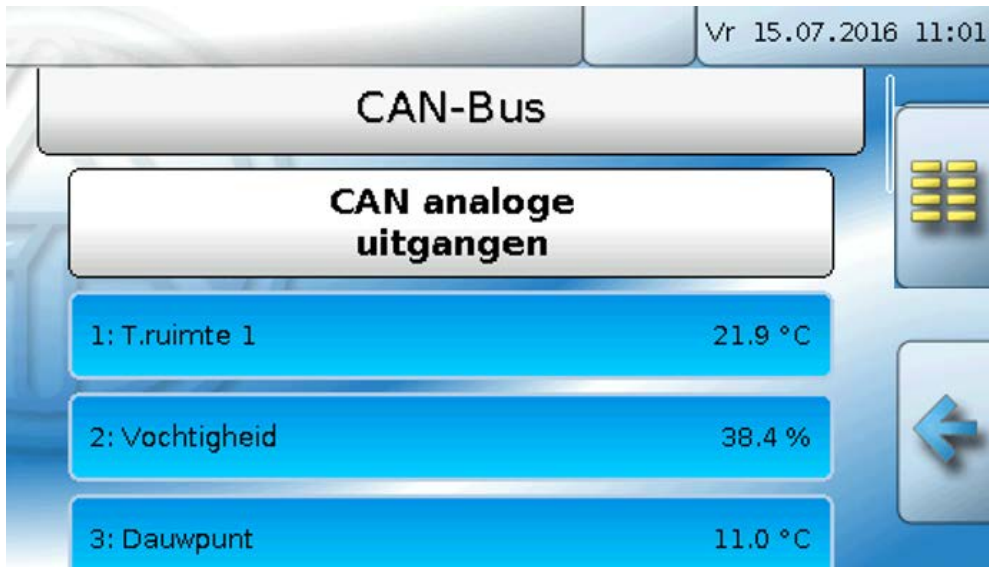

Omdat er geen verdere analoge waarden als bron voor analoge CAN-uitgangen ter beschikking staan, wordt hier op de beschrijving van de programmering niet verder in gegaan.

Verzendvoorwaarde



Voorbeeld:

Zendvoorwaarde

bij wijziging >	1.0 K
Blokk.tijd	10s
Intervaltijd	5m

bij wijziging > 1.0 K	Bij een wijziging van de actuele waarde ten opzicht van de laatst gezonden met meer als 1,0K wordt opnieuw gezonden. De eenheid van de bron wordt overgenomen (minimale waarde: 0,1K).
Blokkadetijd 10 s	Wijzigd de waarde binnen 10 sec. sinds de laatste overdracht met meer als 1,0K, wordt de waarde desondanks pas na 10 sec. opnieuw overgedragen (minimale waarde: 1 sec.).
Intervaltijd 5 m	De waarde wordt te allen tijde iedere 5 minuten overgedragen, ook indien deze zich sinds de laatste overdracht niet met meer als 1,0K heeft gewijzigd (minimale waarde: 1 minuut).

CAN-digitale uitgangen

Er kunnen tot 32 CAN-digitale uitgangen geprogrammeerd worden. Deze worden door de opgave van de **Bron** in de CAN-Monitor vastgelegd.

Voorbeeld: Bron sensorfout ingang

CAN digitale uitgang 1

Systeemwaardes

1: Algemeen

Sensorfout ingang

Nee

Omschrijving



Aan iedere CAN-digitale uitgang kan een eigen omschrijving worden gegeven. De keuze van de omschrijving geschiedt vanuit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerd.

Voorbeeld:

Omschrijving

Gebruiker

Sensorfout CAN monitor

Verzendvoorwaarde

Voorbeeld:

Zendvoorwaarde

bij wijziging	Ja
Blokk.tijd	10s
Intervaltijd	5m

bij wijziging Ja/Nee	Zenden van de boodschap bij een statuswijziging
Blokkadetijd 10 s	Wijzigt de waarde binnen 10 sec. sinds de laatste overdracht, wordt de waarde echter pas na 10 sec. opnieuw overgedragen (minimale waarde: 1 sec.).
Intervaltijd 5 m	De waarde wordt in ieder geval iedere 5 minuten overgedragen, ook indien deze zich sinds de laatste overdracht niet heeft gewijzigd (minimale waarde: 1 minuut).

Actieve CAN-knopen



Door het aantippen van het veld worden de actieve CAN-knopen in het CAN-Busnetwerk weergegeven.

Met „**Status**“ wordt de status van de CAN-Bus van de CAN-Monitor weergegeven. De status wisselt na de start automatisch volgens een vast verloop van *init.* → *preop(erational)* → *operat(ional)*. Pas daarna kann met andere CAN-Busapparaten worden gecommuniceerd.

Door het aantippen van een CAN-Busapparaat uijt de x2-serie komt men in het menu van het apparaat.

Andere CAN-Busapparaten en de C.M.I. worden wiliswaar weergegeven, een toegang tot hun menu's is echter niet mogelijk.

Om weer in het menu van de CAN-Monitor te komen, wordt de CAN-Monitor in dit overzicht aangetipt.



Actualiseren van de weergave

CORA-apparaten

Basisprincipes

Het CORA-draadloos systeem bestaat uit meerdere CORA-apparaten (bv. CAN-EZ3 en EHS), welke met elkaar communiceren, waardes uitwisselen of firmware overdragen. Deze functionaliteit is geen volwaardig alternatief voor de CAN-Bus.

Het draadloos bereik bedraagt in het vrije veld ca. 1000m, in gebouwen typisch 30m (door ca. 2 wanden/ dekken, afhankelijk van dikte en materiaal). Er kunnen maximaal 3 verder Funk-apparaten als brug worden gebruikt, om het uitwisselen van waardes in afwijkende omstandigheden mogelijk te maken.

Een CAN-MTx2 kan met maximaal 16 CORA-apparaten worden gekoppeld.


De apparaten RCV-DL, GBS-F en RAS-F kunnen **niet** worden gebruikt.

Alle instellingen van het draadloze systeem bevinden zich in hoofdmenu, sectie **CORA-apparaten**.


Koppeling van CORA-apparaten



In het hoofdmenu onder het onderdeel „**CORA-apparaten**” worden een **nieuw CORA-apparaat** geselecteerd. Na de keuze van het apparaat-type verschijnen verdere instellingsmogelijkheden.

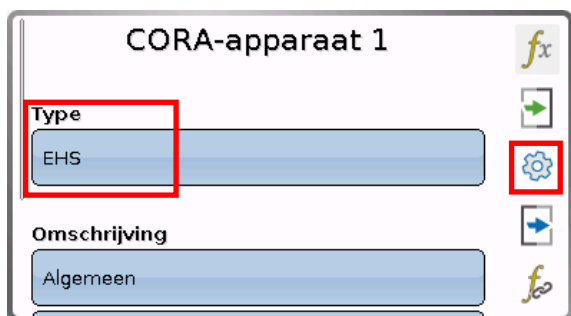

Apparaat-type selecteren en vervolgens naar de parameters gaan

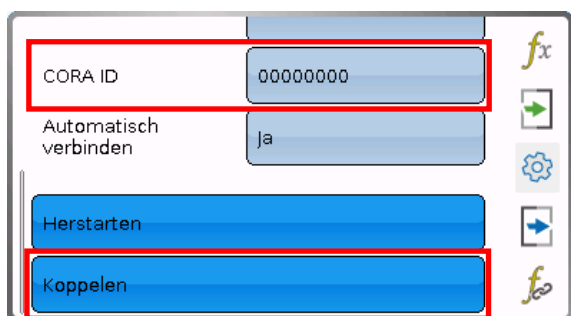

CORA ID van het doelapparaat opgeven...

...en **koppelen** drukken

Op het doelapparaat dient het **koppelen toegestaan** te worden. Informatie hierover is te vinden in de handleiding van de betreffende apparaten.

Om een aanvullend apparaat te koppelen, ga terug naar het menu **CORA-apparaten** en van daaruit wordt een **nieuw CORA-apparaat** aangemaakt.

Met **Automatisch verbinden** op **Ja**, wordt bij signaalverlies automatisch geprobeerd de verbinding te herstellen.

Doorgeven draadloos signaal

CORA-apparaten kunnen signalen van andere apparaten doorgeven. Alle noodzakelijk instellingen hiervoor worden op het apparaat gedaan, welke het signaal dient door te geven. Een koppeling met apparaten, welke alleen signalen doorgeven, is niet noodzakelijk.

Er hoeft bij de parametring van CORA-apparaten onder de punten **HOP1-3** (afhankelijk van hoeveel doorgaves plaats dienen te vinden) enkel het CORA ID van het doorgevende apparaat opgegeven te worden.

Het gebruik van de apparaten RCV-DL, GBS-F en RAS-F is **niet** mogelijk.

Voorbeeld: het apparaat **CORA 1** dient het apparaat **CORA 3** draadloos aan te sturen, maar kan deze vanwege de lokale situatie niet bereiken. **CORA 1** kan echter **CORA 2** wel bereiken, **CORA 2** kan daarop **CORA 3** weer bereiken.



CORA ID	<input type="text" value="00000003"/>
HOP1 ID	<input type="text" value="00000002"/>

Bij het parameteren van **CORA 1** (= Koppelen met **CORA 3**) wordt bij **CORA ID** de CORA ID van **CORA 3** opgegeven, bij **HOP1** de CORA ID van **CORA 2**.

Op **CORA 2** zijn geen instellingen noodzakelijk. Dit apparaat zendt de signalen zelfstandig door.

Op **CORA 3** zijn eveneens geen instellingen benodigd.

Het proces van koppelen wijzigt dus alleen doordat onder **HOP1-3** CORA IDs opgegeven worden.

Dienen aanvullende apparaten het signaal verder te geven, worden deze in de betreffende volgorde onder **HOP2** en als laatste onder **HOP3** opgegeven. Een datapakket wordt dus door de zender naar HOP1, HOP2, HOP3 en dan aan het doelapparaat (= „CORA ID“) verstuurd, in zoverre gedefinieerd.

De opgave **00000000** betekent, dan geen doorgave plaats vindt.


Wissen van een koppeling

Wo 12.07.2023 10:28



Onder het symbool **fx** bevindt zich de button **CORA-apparaat wissen**.

Basisinstellingen

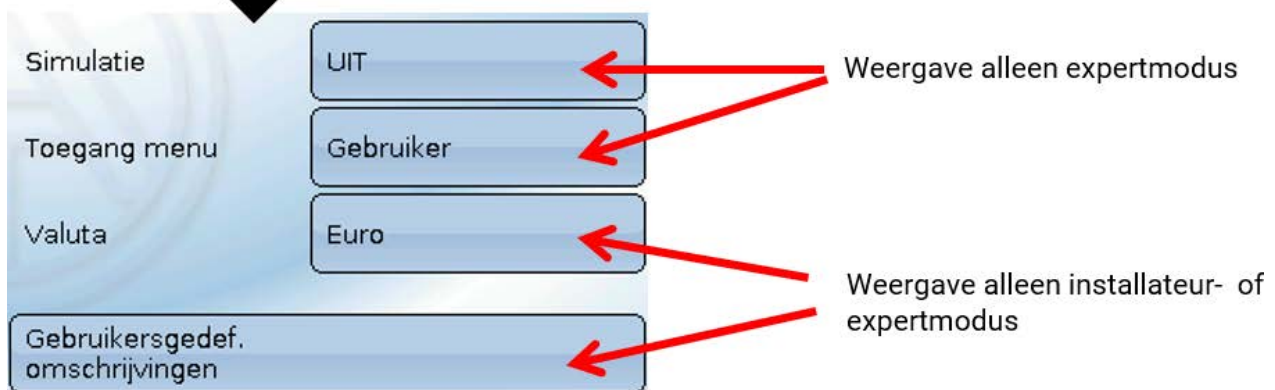

In dit menu worden instellingen uitgevoerd, welke vervolgens voor alle verdere menu's gelden.

Taal

Keuze van de displaytaal

Helderheid

Keuze van de displayhelderheid voor het aanpassen aan de omgevingshelderheid (Instelbereik: 5,0 – 100,0%)

Display timeout

Het display wordt na een instelbare tijd, waarin er door de gebruiker geen activiteiten worden uitgevoerd, uitgeschakeld. Door het aantippen van het displayoppervlak wordt deze weer geactiveerd (Instelbereik: 5 seconden tot 30 minuten). Bij de CAN-Monitor dient deze tijd niet boven de 3 minuten te worden ingesteld, omdat anders als gevolg van een stijgende eigenopwarming de meetwaarde van de sensor kan worden beïnvloed.


Simulatie

Geen gebruiksmogelijkheid voor de CAN-MTx2

Toegang menu

Vastlegging, uit welk gebruikersniveau de toegang tot het **hoofdmenu** van de CAN-Monitor wordt toegestaan.



Is de toegang tot het menu alleen voor de **Installateur** of de **Expert** toegestaan, dan dient bij de keuze voor het hoofdmenu op de startpagina van het functieoverzicht (button ) het betreffende **password** te worden opgegeven.

Bij een **herstart** van de CAN-Monitor wordt ofwel het **functieoverzicht** (indien geladen) of bij beperkte toegang het **toetsenbord** voor het password weergegeven.



Valuta

Geen gebruiksmogelijkheid voor de CAN-MTx2

Gebruikersgedefinieerde omschrijvingen

In dit menu kan men **voor alle elementen van de CAN-Monitor** gebruikersgedefinieerde omschrijvingen opgeven, wijzigen of wissen. Dit menu is alleen toegankelijk in het installateur- of expertniveau.

Weergave met reeds gedefinieerde omschrijvingen



Voor het wijzigen of nieuw aanmaken staat een alfanumeriek toetsenbord ter beschikking.



Er kunnen tot **100 verschillende omschrijvingen** door de gebruiker gedefinieerd worden. Het maximale aantal tekens per omschrijving bedraagt **24**.

De reeds gedefinieerde omschrijvingen staan voor alle elementen ter beschikking.

Gebruiker



Actuele gebruiker

Keuze of de gebruiker **Expert**, **Installateur** of **Gebruiker** is.

Voor de toegang tot het installateur- of expertniveau is de invoer van een **paswoord** noodzakelijk, welke door de programmeur kan worden opgegeven.

Na een herstart bevindt zich de CAN-Monitor altijd in het gebruikersniveau.

Paswoord wijzigen



De **Expert** kan de paswoorden voor Installateur en Expert wijzigen. De **Installateur** kan alleen het Installateur-paswoord wijzigen. De lengte van het paswoord en de combinatie van tekens zijn willekeurig.

Voor het wijzigen van een paswoord is allereerst de opgave van het oude paswoord noodzakelijk.

Lijst van toegestane acties

Niveau	Weergaves en toegestane acties
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> • Functieoverzicht met bedieningsmogelijkheid • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor „Gebruiker“ vrijgegeven • Ingangen: alleen weergave, geen toegang tot de parameters • Meldingen: weergave actieve meldingen • CAN-Bus: geen toegang tot de parameters • Basisinstellingen: taal, helderheid en timeout display te wijzigen • Gebruiker: wijziging gebruiker (met opgave paswoord)
Installateur	<p>Daarnaast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor Installateur of gebruiker vrijgegeven • Wijziging van de parameters voor ingangen • Basisinstellingen: Wijziging en aanmaken gebruikersgedefinieerde omschrijvingen • Alle instellingen in het menu CAN-Bus • Acties van het databaseer
Expert	Voor de expert zijn alle acties toegestaan en alle weergaves toegankelijk.

Automatische omschakeling

Normaliter schakelt de regelaar automatisch 30 minuten **na de laatste bediening** in expert- of installateurmodus terug in de **gebruikermodus**.

Voor programmeer- of testdoeleinden kann deze automatische omschakeling worden uitgeschakeld, indien de expert het menu „Expert-paswoord wijzigen“ kiest, eerst het oude paswoord en vervolgens **niets** opgeeft (dus ook geen „0“) en met het haakje bevestigt.

Hetzelfde is ook voor het installateur-paswoord mogelijk

Versie en serienummer

In dit menu worden het **serienummer**, interne productiegegevens en de naam van de actuele functie-data (met datum) weergegeven.



Databeheer

Alleen in installateur – of expertmodus zichtbaar

De volgende actie kunnen in dit menu worden uitgevoerd:

- Functiedata opslaan, laden of wissen
- Firmware laden
- Functieoverzicht laden of wissen
- Statusweergave van de datatransfer



Functiedata



Weergave van de actuele functiedata met tijdstip van het inladen

Dit menu dient voor het laden van functiedata en voor het opslaan van de instellingen van de CAN-Monitor (=functiedata) op de SD-kaart („Opslaan“).

Een **totale reset** wist alle instellingen en zet de CAN-Monitor in de fabrieksmatig geleverde toestand terug.

Laden...



Vanaf de SD-kaart kunnen functiedata in de CAN-Monitor of in andere x2-apparaten worden geladen. Er kunnen meerdere functiedata op de SD-kaart zijn opgeslagen.

De datatransfer is pas na invoer van het **Installateurs-** of **Expertwachtwoord** van het doelapparaat mogelijk.

Nah de keuze van de gewenste functiedata (*.dat-bestand) volgt de vraag, hoe de tellerstanden en calibratiewaardes van de warmtemetingen moeten worden behandeld.



Deze controlevraag is voor het laden van functiedata van de CAN-Monitor niet van belang.



De volgende acties kunnen worden uitgekozen:




Behouden	De tellerstanden cq. calibratiewaardes worden door de regelaar overgenomen. Voorbeeld: na een programmawijziging met TAPPS2
Terugzetten	De tellerstanden cq. calibratiewaardes worden op nul teruggezet.
Laden van functiedata	De tellerstanden cq. calibratiewaardes worden van de functiedata, welke in de regelaar geladen moeten worden, overgenomen. Voorbeeld: uitwisselen van een regelaar. De functiedata worden van de oude regelaar overgenomen en zijn tellerstanden dienen in de nieuwe regelaar te worden ingeladen.

Met aantippen van  worden de nieuwe functiedata geladen, met  wordt de handeling afgebroken.

Na het laden van functiedata springt de regelaar naar het gebruikersniveau terug.

Wissen, ombenoemen en verzenden van opgeslagen bestanden

Om opgeslagen bestanden te herbenoemen oft e wissen, tipt men op het plussymbool, dan wordt een keuze zichtbaar:

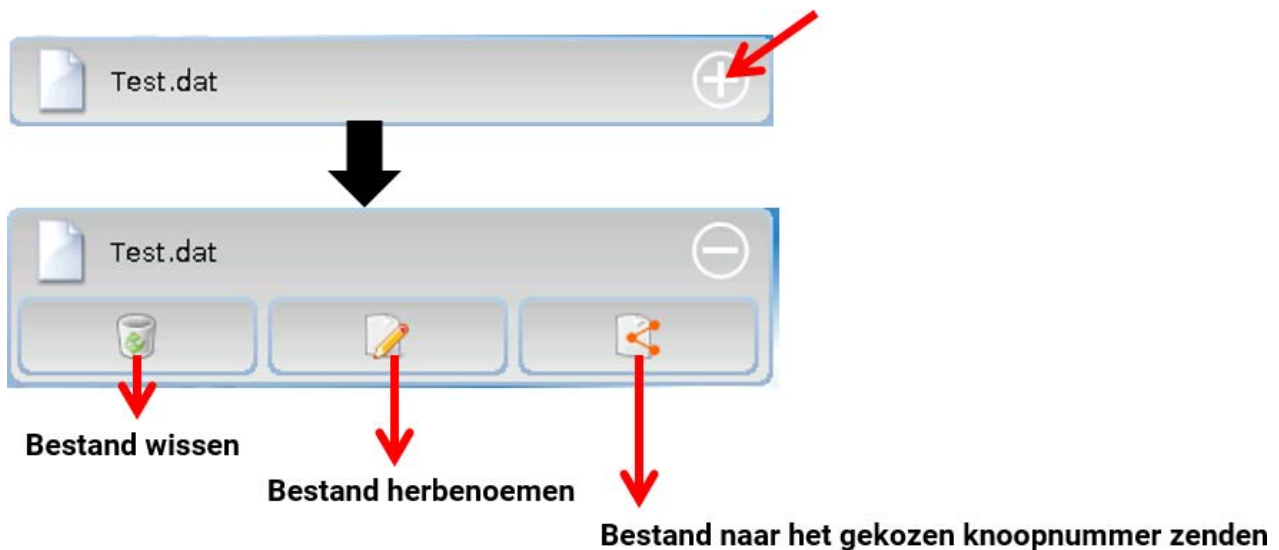

Terug uit deze keuze kann door het nogmaals aantippen van het plussymbool.

Bestand wissen

Er verschijnt een controlevraag, welke door aantippen van bevestigd wordt. Door het aantippen van wordt de handeling afgebroken.

Bestand herbenoemen

Met behulp van het toetsenbord kann de bestandsnaam worden gewijzigd (geen umlauten mogelijk). De bestandsnaam mag maximaal 63 katakters bevatten.

Bastand naar het geselecteerde knooppunt zenden

Hiermee is het mogelijk, fuctiedata naar andere CAN-Busdeelnemers met x2-technologie (bv. UVR16x2, RSM610, CANEZ2, CAN-I/O45) te zenden.



Keuze van het **knooppunt** en afsluitend aantippen van .


Opslaan...



De actuele functiedata van de CAN-Monitor kunnen op de **SD-kaart** worden opgeslagen.

Aan de functiedata kunnen eigen omschrijvingen worden gegeven. Er kunnen meerdere functiedata opgeslagen worden.

Voorbeeld:

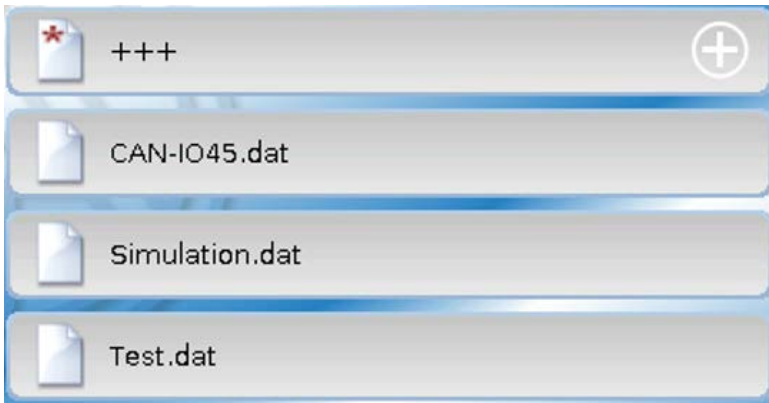

In dit voorbeeld zijn reeds meerdere functiedata op de SD-kaart opgeslagen.




Dienen de functiedata onder een **nieuwe** naam te worden opgeslagen, moet op het schakelveld worden getipt. Vervolgens is de invoer van een nieuwe

naam mogelijk en het bestand wordt opgeslagen (geen trema (umlaut) mogelijk). De bestandsnaam mag maximaal 63 tekend bevatten.



Om functiedata van een ander x2-apparaat op de SD-kaart van de CAN monitor te laden, dient het plussymbool te worden aangetipt.



Het schakelvlak klapt open en men tikt op de groene pijl.

Er volgt nu een opgave van het knooppunt en de invoermogelijkheid voor een eigen bestandsnaam.



Firmware Laden...



Vanaf de SD-kaart kan de firmware (= bedrijfssysteem, bestand *.bin) in de CAN-Monitor of ook in andere x2-apparaten op de CAN-Bus geladen worden (**uitzondering: UVR16x2**). Er kunnen meerdere versies van het bedrijfssysteem op de SD-kaart zijn opgeslagen.

De datatransfer is pas na invoer van het **Installateurs-** of **Expertwachtwoord** van het doelapparaat mogelijk.

Zoals bij het laden van functiedata kunnen de opgeslagen firmware-bestanden worden gewist, herbenoemd of naar andere x2-apparaten worden geladen.



Terug uit deze keuze door het nogmaals aantippen van het symbool.

Functieoverzicht laden.../wissen...



Vanaf de SD-kaart kan het functieoverzicht (bestand *.x2d, **TA-Designer minimale versie : 1.15**) naar het apparaat worden geladen of in het apparaat worden gewist. Er kunnen meerdere bestanden op de SD-kaart zijn opgeslagen.

Na de keuze van het bestand komt er een controlevraag, omdat het actuele functieoverzicht in het apparaat wordt overschreven.

Door „**Wissen...**“ wordt het opgeslagen functieoverzicht in het apparaat gewist. Na de keuze voor het betreffende bestand volgt een controlevraag.

De controlevragen worden ofwel door het aantippen van (= ja) of van (= nee) beantwoord.


Status



Hier wordt weergegeven, of een datatransfer via het databeheer vanaf de SD-kaart naar de CAN-Monitor, of omgekeerd, succesvol is geweest.

Deze statusweergave geldt niet voor datatransfers **vanaf** een andere regelaar, een C.M.I. of een andere CAN-Monitor.

Totale reset

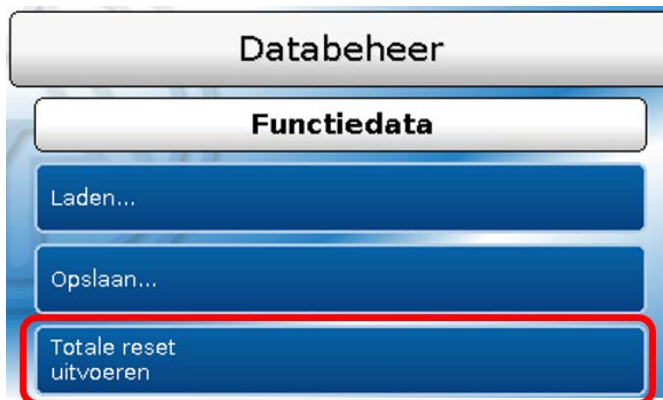

Een **totale reset** wist alle instellingen en zet de CAN-Monitor in de fabrieksmatig geleverde toestand terug.

De instellingen voor het CAN-knoopnummer en voor de CAN-Busrate blijven behouden.

Na het aantikken volgt een controlevraag of een totale reset dient te worden uitgevoerd.




Deze vraag wordt ofwel met aantikken van (= Ja) of met (= Nee) beantwoord.

Herstarten



Aan het einde van het menu „Databeheer“ bestaat de mogelijkheid een herstart van de **monitor** uit te voeren (na een controlevraag), zonder de monitor van het net af te koppelen.

LED-controlelamp

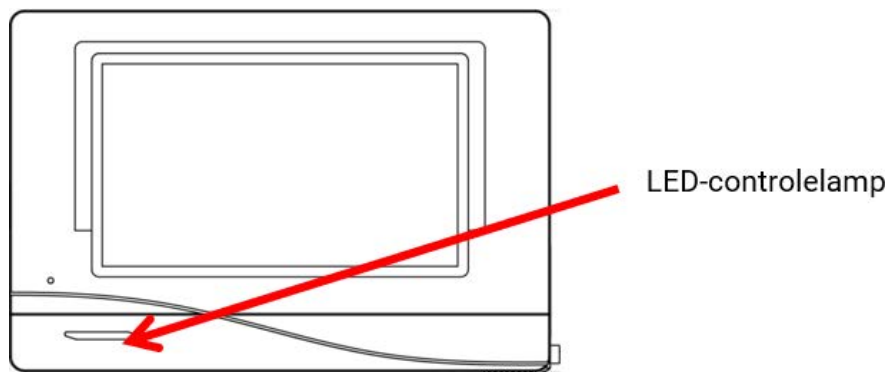


Weergave LED-status bij start

Controlelamp	Verklaring
Rood continu	De CAN-Monitor bootet (= startroutine na het inschakelen, een reset of update)
Oranje continu	Hardware-initialisatie na het booten
Groen knipperend	Na de hardware-initialisatie wacht de CAN-Monitor ca. 30 seconden om alle voor de functionaliteit noodzakelijke gegevens te verkrijgen (sensorwaarden, netwerkingangen).
Groen continu	Normaal bedrijf van de CAN-Monitor

Reset

Door het **kort** indrukken (met een dunne stift) op de resetknop aan de voorzijde van de CAN-Monitor en loslaten **voordat** de pieptoon eindigt, start de CAN-Monitor opnieuw op (= reset).

Laden van de firmware van de leveringstoestand

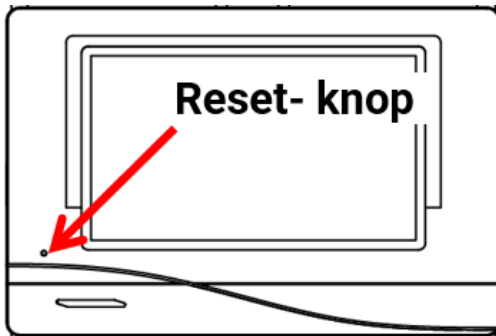

In bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn, de **firmware** van de CAN-Monitor weer in de uitlevertoestand terug te zetten. Tegelijkertijd wordt een totale reset uitgevoerd.

Door het indrukken (met een dunne stift) van de resetknop aan de voorzijde van de CAN-Monitor **tijdens het inschakelen** wordt het laden van de originele firmware van het tijdstip van leveren gestart.

De knop dient zo lang te worden vastgehouden, totdat de pieptoon is beëindigd.

Totale reset

Zodra na het inschakelen van de Monitor het logo van Technische Alternative verschijnt, kan het display zolang worden aangeraakt totdat de volgende weergave verschijnt. De button „Totale reset uitvoeren“ reset de regelaar, het rode kruis rechts beneden annuleert deze mogelijkheid.



Bediening **eindgebruiker**

Voor een betere leesbaarheid van de handleiding is geen onderscheid gemaakt tussen geslachten (bv. gebruiker/ gebruikster). Er worden daarom zowel vrouwen als mannen aangesproken.

De CAN-Monitor **CAN-MTx2** dient als bedienings- en weergave-eenheid voor de vrijprogrammeerbare regelingen UVR16x2 en RSM610, evenals alle andere apparaten uit de x2-Serie.

De CAN-Monitor heeft een gecombineerde **temperatuur- en vochtsensor** ingebouwd en kan daarom ook als **ruimtesensor** worden gebruikt.

Door de veelvoud aan systemen is echter een handleiding voor alle gebruiksmogelijkheden niet mogelijk. U dient daarvoor in ieder geval uitleg van de installateur van het systeem te krijgen.

De programmeur kan voor de gebruikersbediening een „**Functieoverzicht**“ aanmaken. Dit functieoverzicht kan alle x2-apparaten in het CAN-Busnetwerk omvatten. In het functieoverzicht kunt u alle belangrijke meetwaardes controleren en in geselecteerde functies parameters wijzigen, welke voor u als gebruiker belangrijk zijn.

In deze handleiding verklaren wij u, hoe u het functieoverzicht kiest. Verdere uitleg m.b.t. functies en het wijzigen van waardes zijn in de bedieningshandleidingen van de vrijprogrammeerbare regelaars (UVR16x2, RSM610) opgenomen.

Opmerking: Uw systeem wijkt normaliter van de voorbeelden in deze handleiding af.


Gebbruikersniveau's

Om foutieve bediening van de regelaar te voorkomen, kunnen zich 3 verschillende gebruikersgroepen op de regelaar aanmelden: **Gebruiker**, **Installateur** of **Expert**. De installateur en de expert hebben een wachtwoord nodig voor de toegang.

Niveau	Weergaves en toegestane acties
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> • Functieoverzicht met bedieningsmogelijkheid • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor „Gebruiker“ vrijgegeven • Ingangen: alleen weergave, geen toegang tot de parameters • Meldingen: weergave actieve meldingen • CAN-Bus: geen toegang tot de parameters • Basisinstellingen: taal, helderheid en timeout display te wijzigen • Gebruiker: wijziging gebruiker (met opgave paswoord)
Installateur	<p>Daarnaast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor Installateur of gebruiker vrijgegeven • Wijziging van de parameters voor ingangen • Basisinstellingen: Wijziging en aanmaken gebruikersgedefinieerde omschrijvingen • Alle instellingen in het menu CAN-Bus • Acties van het databaseer
Expert	Voor de expert zijn alle acties toegestaan en alle weergaves toegankelijk.

De CAN-Monitor wordt via het 4,3" **touchscreen** (= „aanrakingsgevoelig beeldscherm“) bediend. Voor een betere bediening is een **bedieningsstift** beschikbaar.

Weergave CAN-MTx2

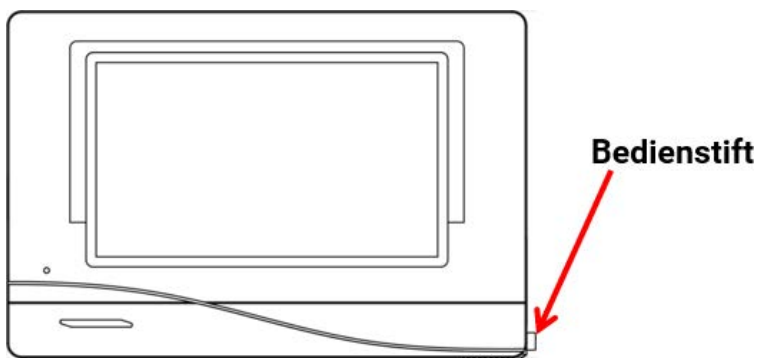

Met de stift kunnen vlakken worden aangetipt en kan de displayweergave in het hoofdmenu door verschuiven worden doorlopen (verder scrollen).

Funcctieoverzicht

Het functieoverzicht is door de programmeur **vrij vorm te gaven** en kan daarom in ieder systeem anders uitzien. Deze kan met behulp van **afbeeldingen** of ook alleen als **tabel** vormgegeven worden.

Door de programmeur geselecteerde waardes kunnen ofwel door alle gebruikerniveaus, alleen door de expert of alleen door de expert en installateur worden gewijzigd. Veel waardes (bv. sensorwaardes) kunnen in de basis niet gewijzigd worden.

Zijn meerdere UVR16x2-regelaars of andere x2-apparaten in het systeem via de CAN-Bus verbonden, dan kann het functieoverzicht, afhankelijk van de programmering, ook waardes van andere apparaten weergeven.

Het functieoverzicht kan uit meerdere pagina's bestaan, waarbij voor het doorschakelen naar een andere pagina een **linkvlak** (= verbinding met een andere pagina) beschikbaar dient te zijn. De weergave van een linkvlak wordt door de programmeur ingesteld en is vrij vorm te geven. De toegang tot veel pagina's kan voor gebruikersgroepen beperkt zijn (met of zonder wachtwoord).

Het functieoverzicht kan zo geprogrammeerd zijn, dat op de eerste pagina een overzicht wordt weergegeven met links (verbindingen) naar volgende pagina's.

Raakt men de betreffende link aan, dan gaat de weergave naar de gewenste pagina.

Indien er een functieoverzicht in de CAN-Monitor is geladen, geeft het display na de verbinding met de CAN-Bus de startpagina van het functieoverzicht weer.


Vanuit het hoofdmenu komt men in het functieoverzicht door het aantippen van de button .

Het functieoverzicht kann in standaard- of volledige schermweergave zijn geprogrammeerd.

Standaardweergave

Voorbeeld: Startpagina met 4 linkvlakken





Het terug gaan naar de **laatst weergegeven** pagina is door het aantippen van  mogelijk.

Om op de **startpagina** van het functieoverzicht te komen, wordt  aangetipt.

Vanuit de **startpagina** komt men door aantippen van  in het **hoofdmenu** van de CAN-Monitor. Is de toegang tot het hoofdmenu alleen voor de **Installateur** of voor de **Expert** toegestaan, dan dient het betreffende **paswoord** te worden opgegeven.

Raakt men gedurende 3 seconden lang het beeldscherm aan, dan verschijnen er 2 buttons. Via deze buttons kan de versie-informatie en de basisinstellingen worden geraadpleegd.

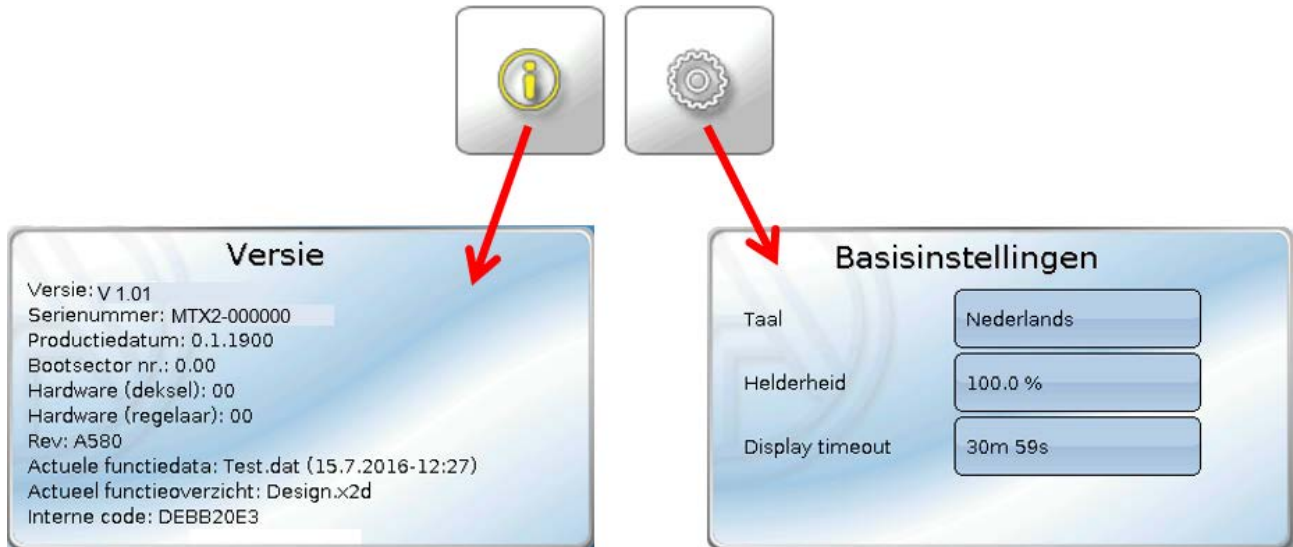


Het terug gaan naar de **laatst weergegeven** pagina is door het aantippen van  mogelijk.

Volledige schermweergave


In de beeldvullende weergave worden de bovenste statusbalk en de schakelvlakken aan de zijkant niet weergegeven

Voorbeeld:

Startpagina met 4 linkvlakken

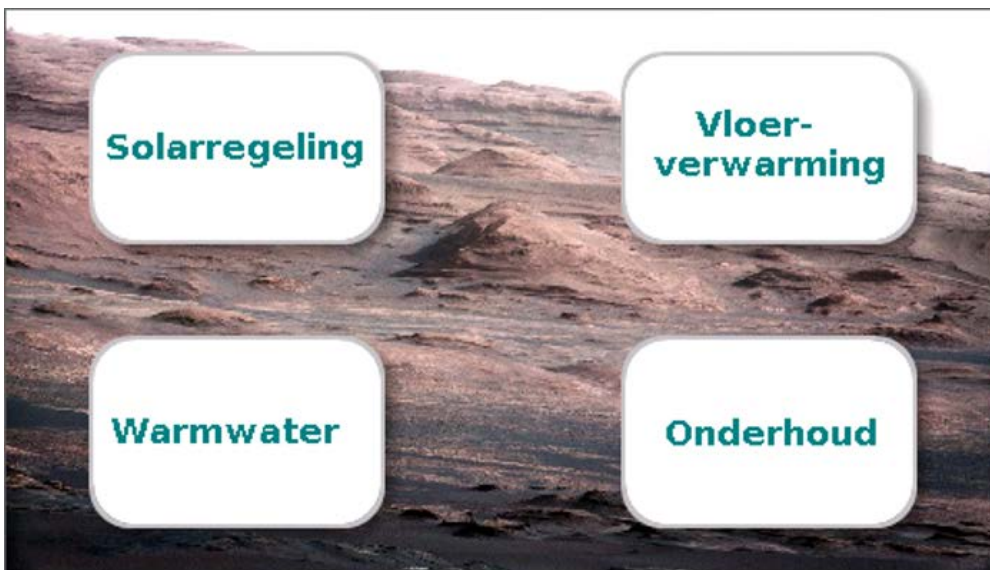

Drukt men 3 seconden op het beeldscherm, verschijnen er 4 buttons, waarmee men de versie-informatie van de regelaar, basisinstellingen of de instellingen voor datum, tijd en locatie kan raadplegen of men in het hoofdmenu van de regelaar kan komen.

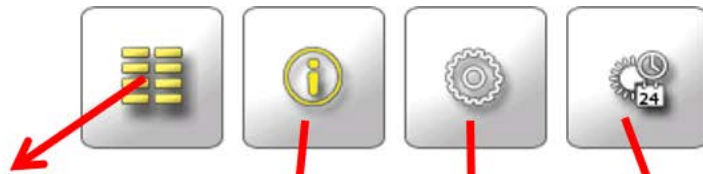

Vai deze button komt Men in het hoofdmenu van de regelaar. Is de toegang tot het hoofdmenu alleen voor de **Installateur** of voor de **Expert** toegestaan, dan dient het betreffende **paswoord** te worden opgegeven. Om weer op de **startpagina** van het functieoverzicht te komen, wordt  aangetipt.

Datum / tijd / plaats


Tijdzone	01:00
Zomertijd	Nee
automatische tijdschakeling	Ja
Datum	10.01.2017

Versie

Versie: V 1.15
 Serienummer: UVR16X2-000000
 Productiedatum: 0.1.1900
 Bootsector nr.: 0.00
 Hardware (deksel): 00
 Hardware (regelaar): 00
 Rev: A515
 Actuele functiedata: Functie.dat
 Actueel functieoverzicht:
 Bedieningsanleitung_1.01_NLx2d
 Interne code: 59233C2C

Basisinstellingen

Taal	Nederlands
Helderheid	100.0 %
Display timeout	30m 59s

Het terug gaan naar de **laatst weergegeven** pagina is door het aantippen van  mogelijk.

Verdere uitleg over de functies en het wijzigen van waardes is in de bedieningshandleidingen van de vrijprogrammeerbare regelingen (UVR16x2, RSM610) opgenomen.

EU-conformiteitsverklaring

Document-nr. / Datum: TA17030 / 02.02.2017
Fabrikant: Technische Alternative RT GmbH
Vestigingslocatie: A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

De gehele verantwoording voor de weergave van deze conformiteitsverklaring wordt door de fabrikant gedragen.

Productomschrijving: CAN-MTx2, CAN-MTx2-CO2
Merknaam: Technische Alternative RT GmbH
Productomschrijving: CAN monitor

Het product waarop bovenstaande verklaring betrekking heeft, is in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU (11/09/2018) Elektromagnetische compatibiliteit
2011/65/EU (01/10/2022) RoHS beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
2009/125/EU (04/12/2012) Eco-Design richtlijn

Toegepaste harmoniserende normen:

EN 60730-1: 2011	Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 + AC2012	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emis-sienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen
EN 61000-6-2: 2005 + AC2005	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immu-niteit voor industriële omgevingen
EN 50581: 2012	Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen

Locatie CE-markeringen: Op verpakking, gebruikshandleiding en typeplaatje



Afgegeven door: Technische Alternative RT GmbH
A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Juridisch bindende handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schneider Andreas'.

Dipl.-Ing. Andreas Schneider, directeur,
02.02.2017

Deze verklaring verklaart de overeenstemming met de genoemde richtlijnen, echter bevat generlei toezeggingen van eigenschappen.
De veiligheidsbepalingen in de meegeleverde productdocumentatie dienen te worden nageleefd.

Garantiebepalingen

Opmerking: De volgende garantiebepalingen beperken het wettelijke recht op garantie niet, maar vullen uw rechten als consument aan.

1. De firma Technische Alternative RT GmbH geeft twee jaar garantie vanaf verkoopsdatum aan de eindgebruiker op alle door haar verkochte apparaten en onderdelen. Defecten dienen onverwijld na vaststelling en binnen de garantietermijn te worden gemeld. Onze technische ondersteuning heeft voor bijna alle problemen een oplossing. Een direct contact voorkomt daardoor onnodige inspanningen voor de foutoplossing.
2. De garantie omvat een kostenloze reparatie (echter niet de kosten voor foutopsporing op locatie, uitbouwen, inbouwen en transport) op basis van werkings- en materiaalfouten, welke tot de functionaliteit behoren. Indien na beoordeling door Technische Alternative een reparatie uit kostentechnische gronden niet zinvol is, volgt een vervanging van het artikel.
3. Uitgezonderd zijn schades, welke door overspanning of extreme omgevingsfactoren ontstaan. Evenzo kan geen garantie overgenomen worden, indien het defect aan het apparaat op transportschade, welke niet door ons zijn veroorzaakt, een ondeskundige installatie en montage, foutief gebruik, niet naleven van bedienings- of montagehandleidingen of op slechte verzorging te herleiden zijn.
4. De aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd, welke hiertoe niet bevoegd zijn of door ons niet gemachtigd zijn of indien onze apparaten met onderdelen, uitbreidingen of accessoires voorzien zijn, welke geen originele onderdelen betreffen.
5. De defecte onderdelen dienen aan de fabrikant te worden gezonden, waarbij een kopie van de factuur en een precieze foutenbeschrijving dient te worden bijgevoegd. De afhandeling wordt bespoedigd, indien een RMA-nummer op onze internetpagina www.ta.co.at wordt aangevraagd. Een voorafgaande afstemming van het probleem met onze technische ondersteuning is noodzakelijk.
6. Servicewerkzaamheden onder garantie betekenen noch een verlenging van de garantietermijn, noch treedt er een nieuwe garantietermijn in werking. De garantietermijn voor ingebouwde onderdelen eindigt met de garantieperiode van het gehele apparaat.
7. Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op het vergoeden van buiten het apparaat ontstane schades – in zoverre een aansprakelijkheid niet dwingend door de wet is voorgeschreven – zijn uitgesloten.

Disclaimer

Deze montage- en bedieningshandleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Een gebruik buiten het auteursrecht om mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de firma Technische Alternative RT GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor reproductie, vertalingen en elektronische media.

Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Tel.: +43 (0)2862 53635

E-Mail: mail@ta.co.at

Fax +43 (0)2862 53635 7

-- www.ta.co.at --



©2026