


# Relaismodul

für ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63 UND UVR63H

Die Regelungen können mit dem Relaismodul **HIREL-STAG** nachgerüstet werden.

Das Relaismodul steht je nach Regelungstyp für verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Die Aktivierung des Relaismoduls wird in der jeweils gültigen Bedienungsanleitung des Reglers beschrieben.

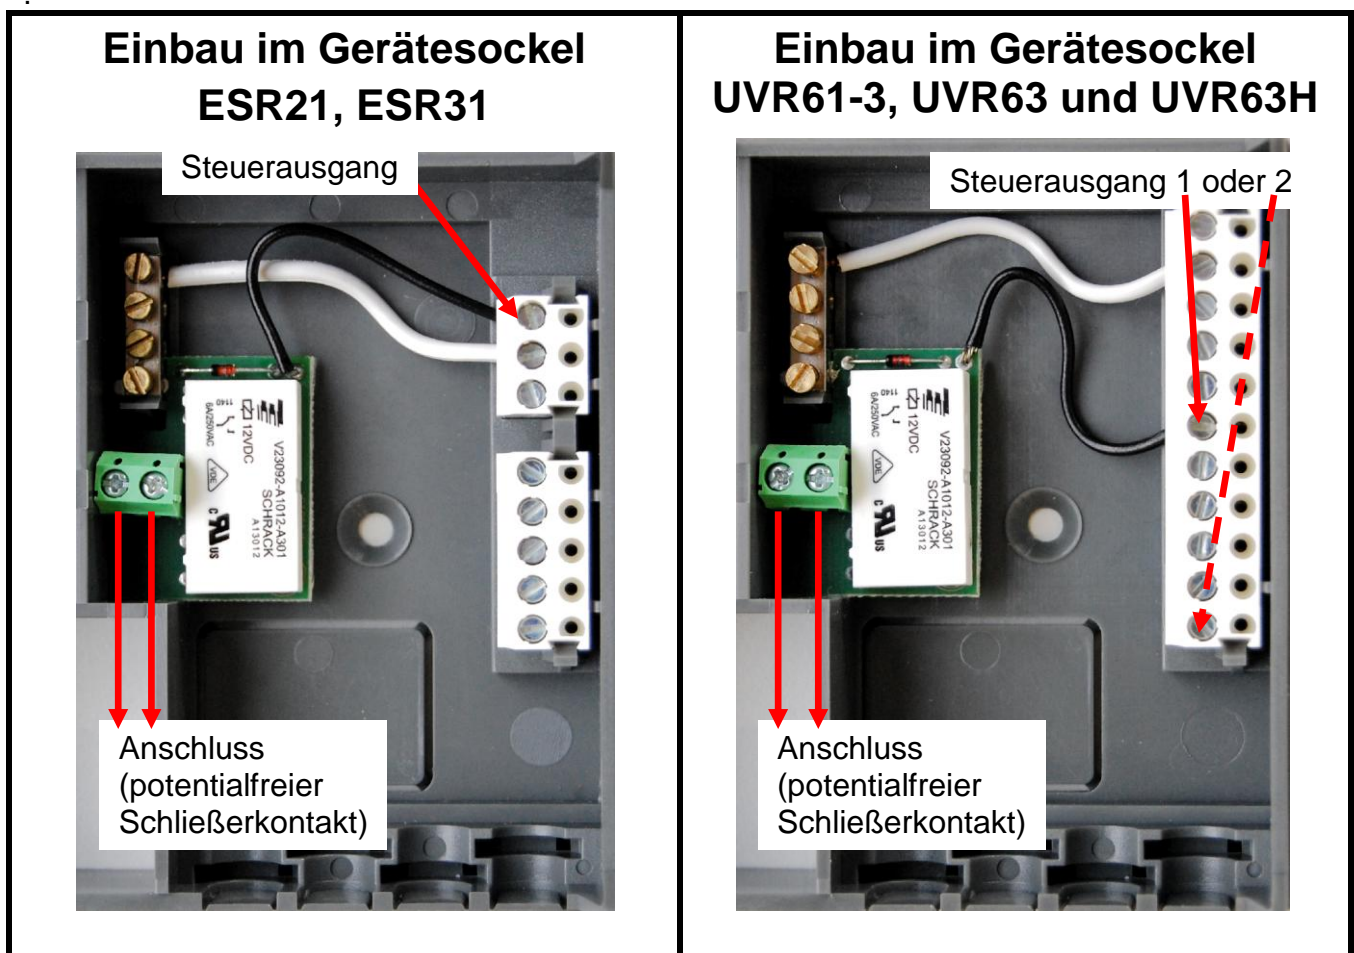

Das Relaismodul wird an die Sensormasse und einen Steuerausgang lt. obigen Bildern angeklemt. Für den Regler ESR31 ist die 4-pol. Masseleiste beige packt.

Der Schließerkontakt ist potentialfrei.

Bei Verwendung im Netzspannungsbereich darf das Relais nicht im Sensorbereich des Reglers sondern muss in einem eigenen geeigneten Gehäuse eingebaut werden.

Max. Schaltleistung: 230V/1A

Soll mit dem Hilfsrelais eine **Hocheffizienzpumpe** geschaltet werden, so muss wegen der geringeren Schaltleistung ein **externes** Relais mit ausreichender Schaltleistung dazwischengeschaltet werden.