


## Modulo relè

per ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63 e UVR63H


I regolatori possono essere equipaggiati con il modulo relè **HIREL-STAG**.

Il modulo relè, in base al tipo di regolatore, è disponibile per diverse applicazioni. L'attivazione del modulo relè è descritta nelle relative istruzioni per l'uso del regolatore.

### Montaggio nella base dell'apparecchio ESR21, ESR31

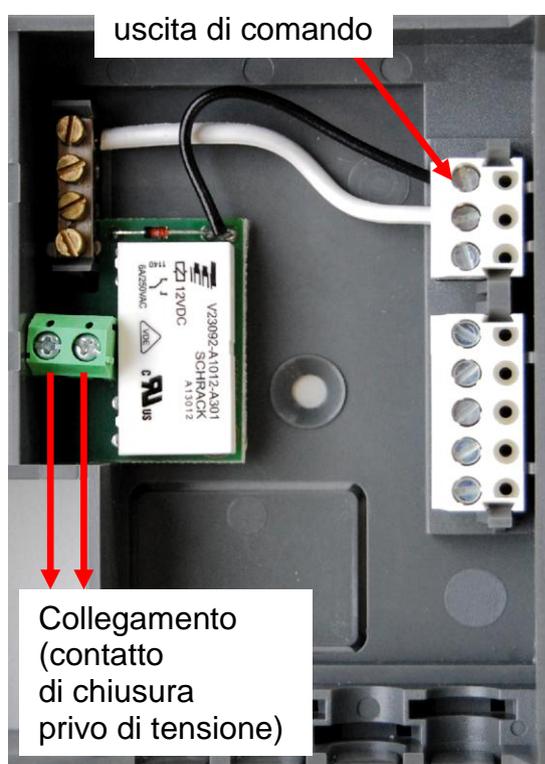

### Montaggio nella base dell'apparecchio UVR61-3, UVR63 e UVR63H

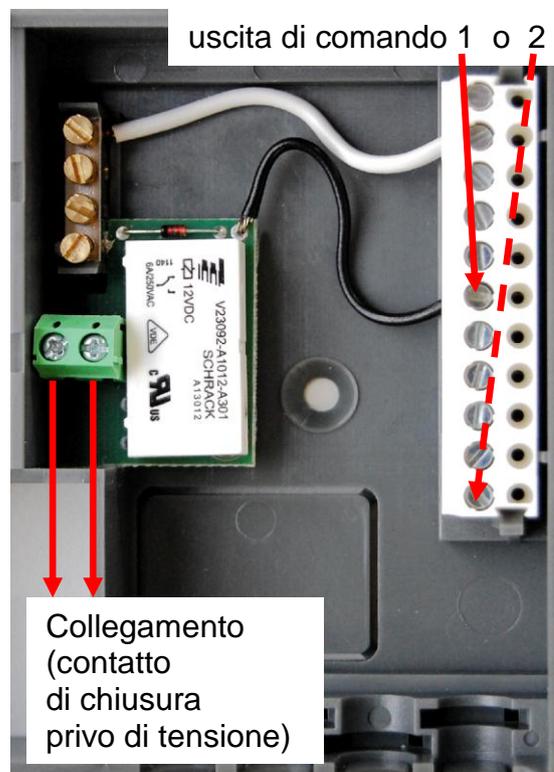

Il modulo relè viene collegato alla massa del sensore e ad una uscita di comando secondo le figure riportate in alto. Per il regolatore ESR31 è compresa nella fornitura la barra di massa a 4 poli.

Il contatto di chiusura è privo di tensione.

Quando si utilizza un campo della tensione di rete, il relè non deve essere montato nell'area del sensore del regolatore, ma deve essere montato in un alloggiamento proprio.

Max. potenza di chiusura: 230V/1A

Qualora con il relè ausiliario viene attivata una **pompa ad alta efficienza**, a causa della minore potenza di commutazione è necessario inserire un relè **esterno** con potenza di commutazione sufficiente.